

(4) 施設管理

ボイラーや浄化槽などの施設に関しては、環境法規制を遵守し、適正な運転管理を行っています。冷暖房等に使用する燃料については数値目標を持って管理しています。

冷房温度は28℃、暖房温度は20℃に設定しています。

冷暖房用等燃料の削減

H14目標：対13年度比0.2%削減


H13 基準値 493 kl

H14 目標値 492 kl

H14 実績値 460 kl

値は重油換算値

削減率 6.5% <達成>

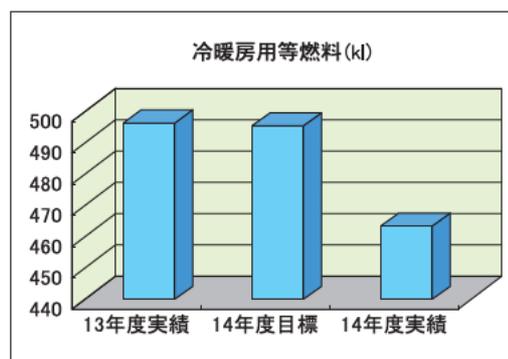

夏のエコスタイル

オフィス等で適正冷房（28℃）を実施しても快適に仕事ができるよう、夏季の一定期間を軽装で勤務する「夏のエコスタイル」を実施しています。

この取組は、平成11年度から関西広域連携協議会と連携して始めたもので、現在では、県庁ばかりでなく県内の市町村や企業のみなさんと連携し、取り組みを進めています。

（平成14年度 県内エコスタイル実施団体 293団体）



本庁舎内の銀行でもエコスタイルが実施されています。