


資料7-11 し尿処理のフロー図（平成23年度）

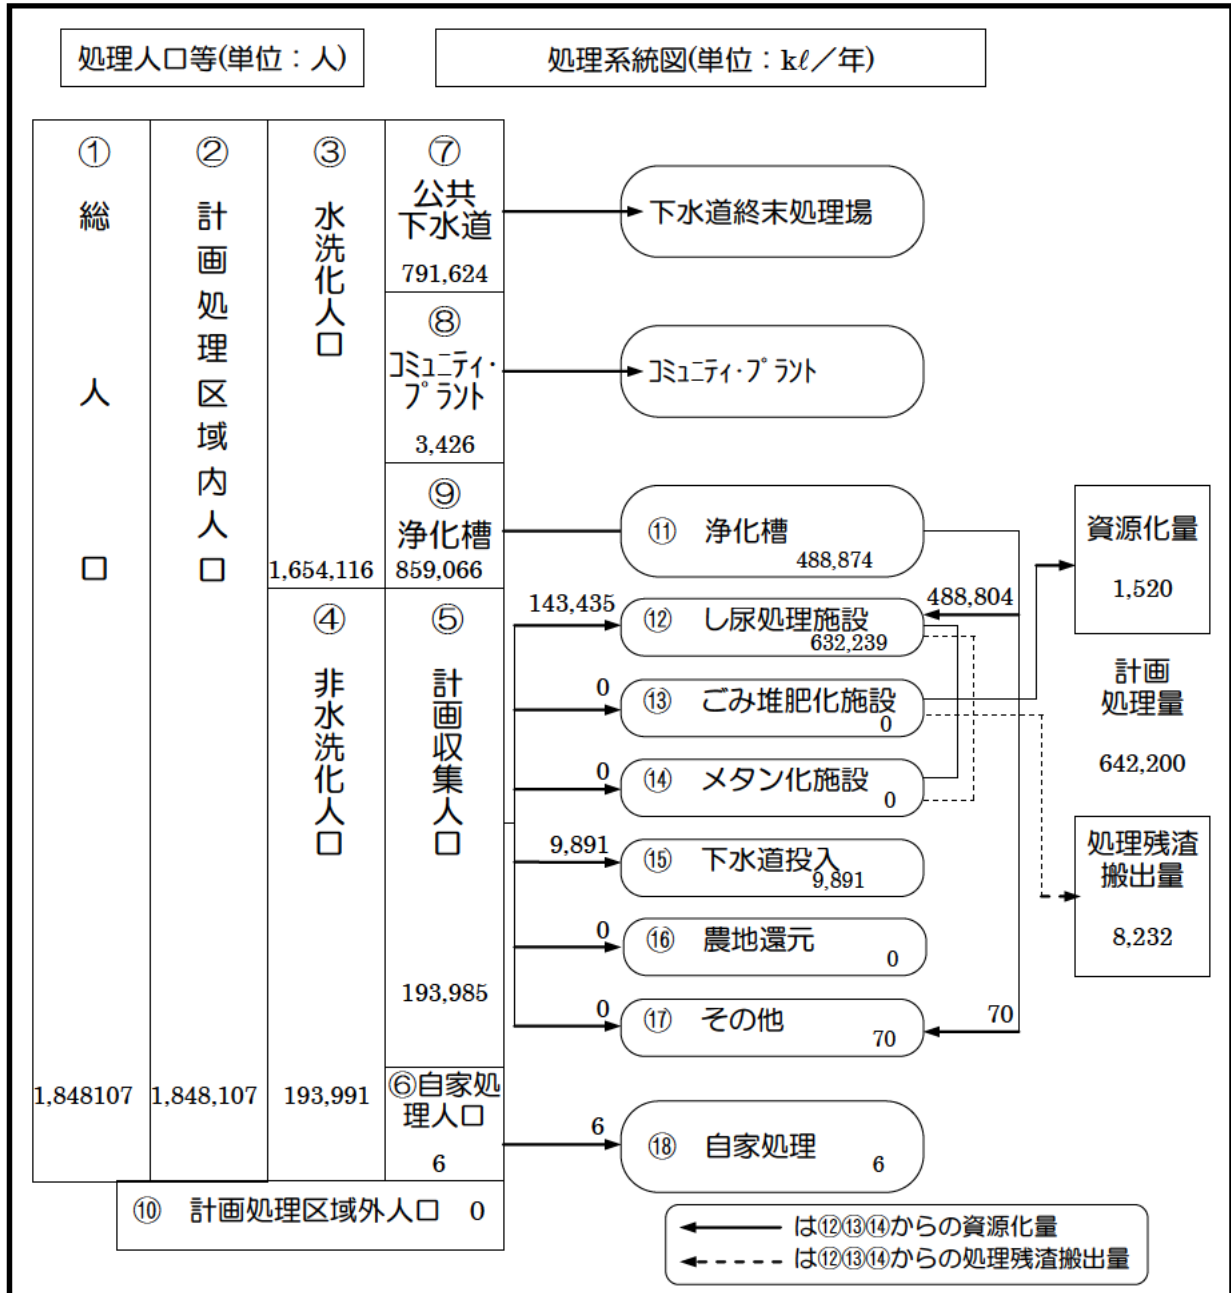

・計画処理率 (②/①) = 100% (人口ベース)

・水洗化率 (③/①) = 89.5%

公共下水道水洗化率 (⑦/①) = 42.8%

コミュニティ・プラント水洗化率 (⑧/①) = 0.2%

浄化槽水洗化率 (⑨/①) = 46.5%

・非水洗化率 (④/①) = 12.2%

総人口における計画収集率 (⑤/①) = 10.5%

非水洗化人口における計画収集率 (⑤/④) = 99.997%

総人口における自家処理率 (⑥/①) = 0.0003%

非水洗化人口における自家処理率 (⑥/④) = 0.0003%