



中伊勢工水みずたま通信

メールマガジン No.80

新緑の候、皆様方には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。水源状況や配水状況など、工業用水道の情報につきまして、中伊勢工水みずたま通信を配信させていただきます。はじめに、本年4月1日付けで三重県企業庁中勢水道事務所長に着任いたしました、所長の濱口純一から新任のご挨拶を申し上げます。

本年4月1日付けで中勢水道事務所長に着任しました濱口でございます。

現在、中勢水道事務所では、県中勢地域において、工業用水を23社25工場へ、また、水道用水として津市、松阪市へ供給しています。

公営企業としての役割を果たすため、引き続き安全で安心な水を安定して供給することが最大の使命と考えています。

このため、大規模災害が発生した場合にも被害を最小限にとどめられるよう強靱な水道及び工業用水道の構築と健全かつ安定した事業運営の持続を目指すとともにユーザーの皆さまとのパートナーシップにより、くらしの安全・安心の確保と県内産業の発展に寄与すべく尽力して参ります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

令和6年4月

三重県企業庁


中勢水道事務所長 濱口 純一

☆水源状況（5月13日9時00分現在）

施設名	有効貯水量(千m ³)	貯水量(千m ³)	貯水率(%)
君ヶ野ダム	8,400	6,672	79.4

令和6年 雲出川水系 君ヶ野ダム貯水状況

令和6年5月1日

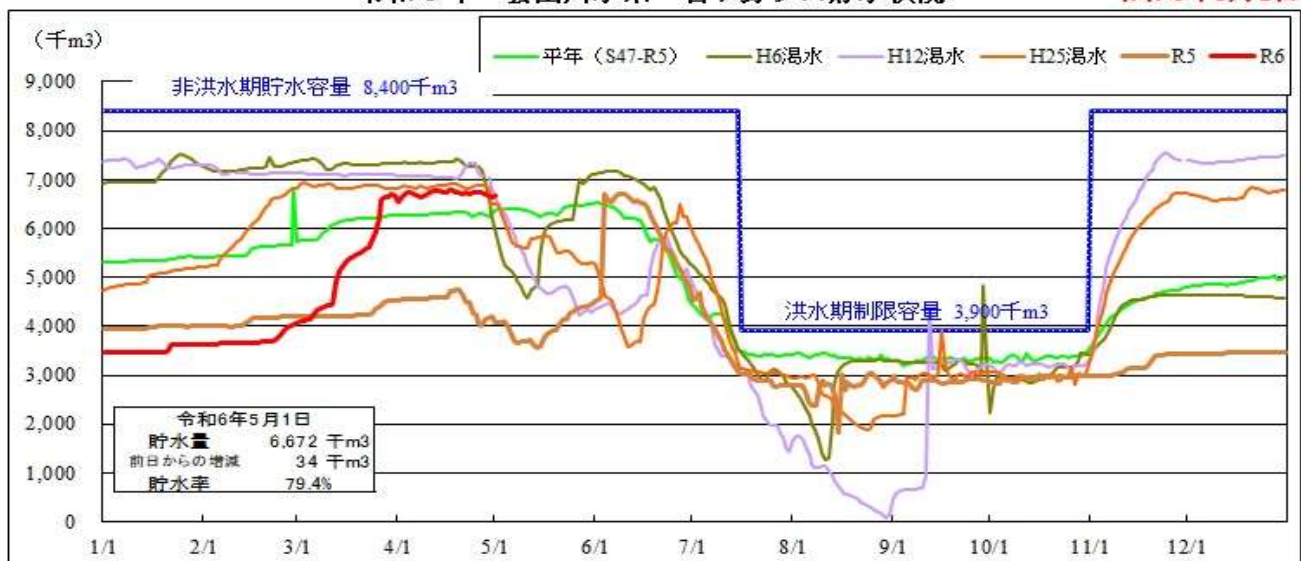


中部地方整備局ホームページより

おおむね平年並みの貯水量となっています。

☆降雨状況（令和6年5月1日）


令和6年 八手俣川上流（上多気地点）降雨状況 [速報値]

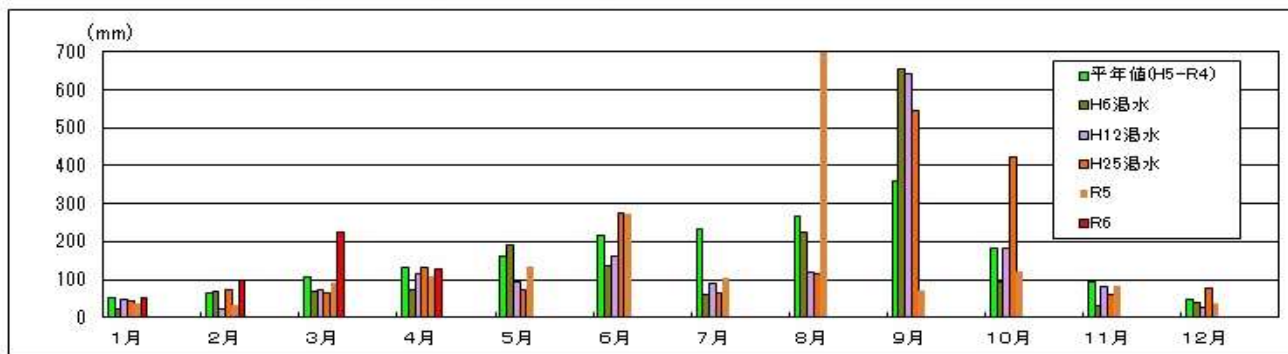

中部地方整備局ホームページより

君ヶ野ダム上流（上多気地点）の 4 月の月間降雨量は、 126 mmです。
 中伊勢工業用水道・・・現在、節水対策は行われていません。

☆中伊勢工業用水道日平均配水量比較表（令和5年度、令和6年度）

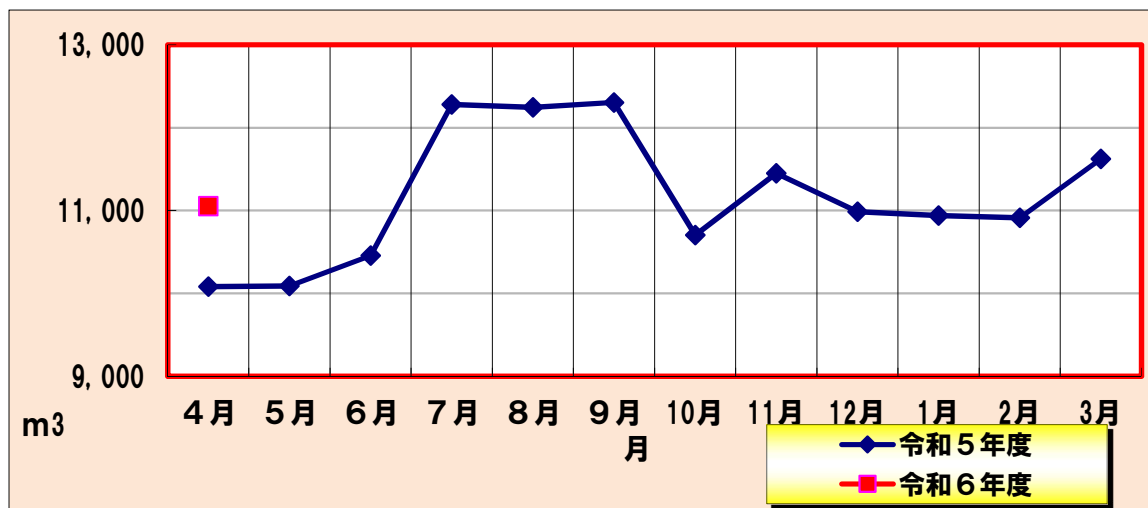

令和5年度4月 平均 10,081 m³/日
 令和6年度4月 平均 11,053 m³/日

☆配水状況

契約給水量 17,070 m³/日（16社18工場）

毎月、工業用水の水質検査を実施しています。
 下記にアクセスいただければ検索が可能です。

https://www.pref.mie.lg.jp/SUISHITU/HP/000067607_00005.htm

水は地球に住む、みんなの宝です。

工業用水道に関する問い合わせは下記へお願いします。

メールマガジンの作成担当：配水課 寺本
 E-mail : suidoc@pref.mie.lg.jp

中勢水道事務所 配水課
 Tel. 059-295-0200
 Fax. 059-295-0210