


資料7-11 し尿処理のフロー図（令和4年度）

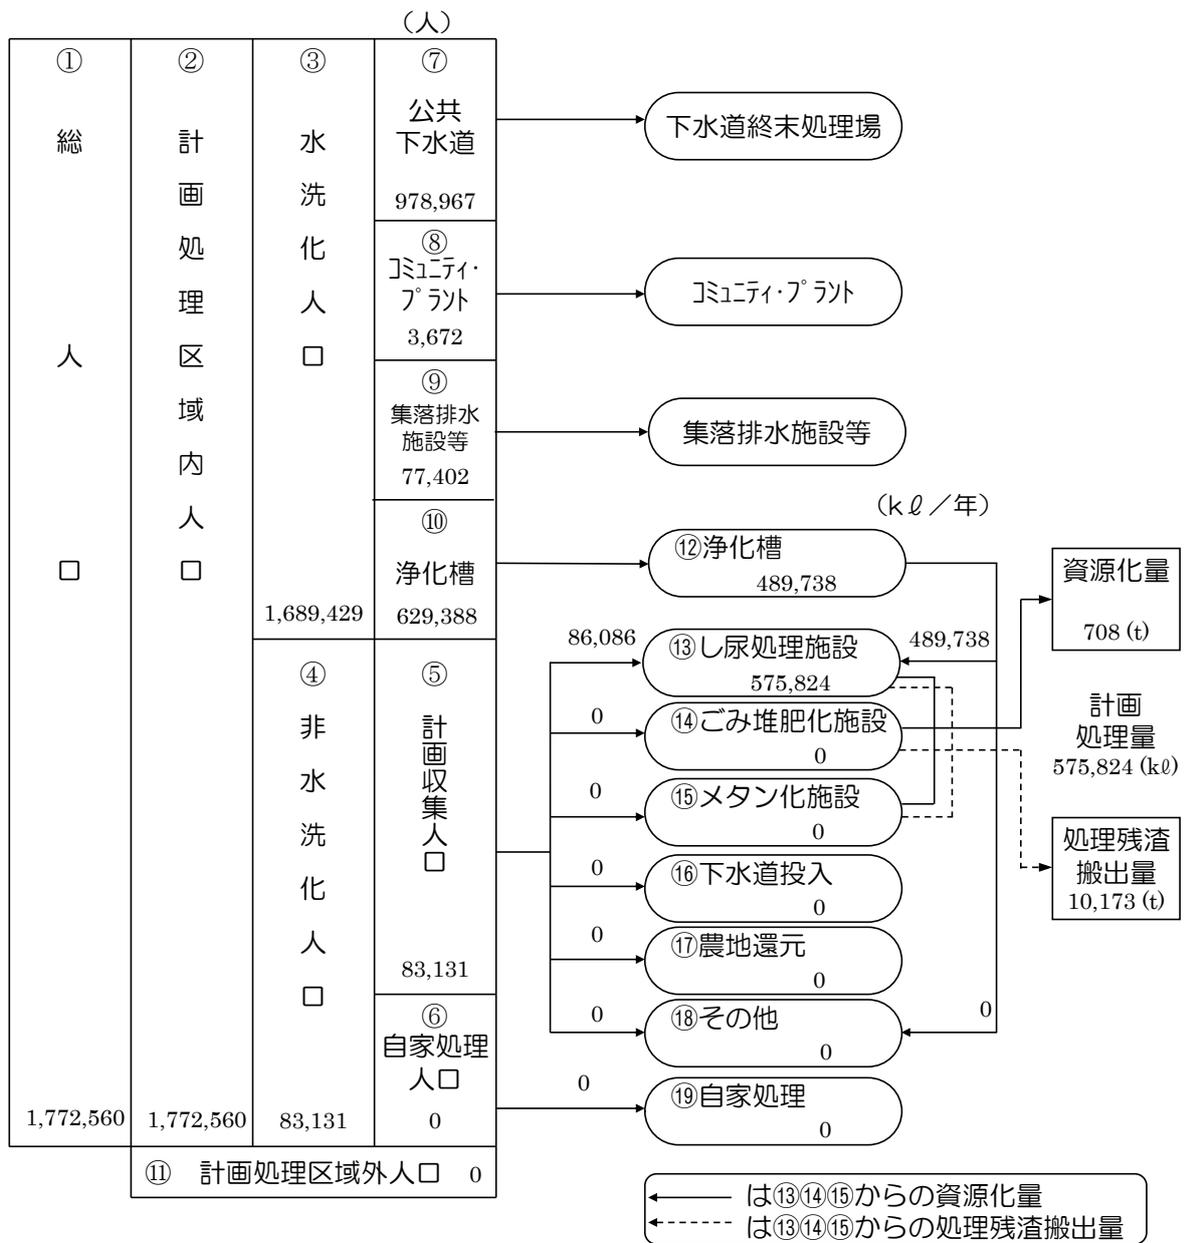

- ・ 計画処理率 (②/①) = 100% (人口ベース)
- ・ 水洗化率 (③/①) = 95.3%
 - 公共下水道水洗化率 (⑦/①) = 55.2%
 - コミュニティ・プラント水洗化率 (⑧/①) = 0.2%
 - 集落排水施設等水洗化率 (⑨/①) = 4.4%
 - 浄化槽水洗化率 (⑩/①) = 35.5%
- ・ 非水洗化率 (④/①) = 4.7%
 - 総人口における計画収集率 (⑤/①) = 4.7%
 - 非水洗化人口における計画収集率 (⑤/④) = 100.0%
 - 総人口における自家処理率 (⑥/①) = 0.0%
 - 非水洗化人口における自家処理率 (⑥/④) = 0.0%