

## (3)三重県流域下水道事業 経営戦略改定の最終案について

## 目次

---

### 1. これまでの経緯

### 2. パブリックコメントの実施結果と関連15市町への意見 照会結果

### 3. 最終案について

①計画期間

②経営理念

③経営目標

④成果指標

⑤投資・財政計画

⑥進行管理

## 1. これまでの経緯

令和6年 6月 防災県土整備企業常任委員会にて、経営戦略改定方針を報告

令和6年12月 防災県土整備企業常任委員会にて、経営戦略改定の素案を報告(1件の意見)



## 2. パブリックコメントの実施結果と関連15市町への意見照会結果

別紙 1

	実施期間	意見数
パブリックコメント	R6.12.25~R7.1.24	4(1人)
関連15市町への意見照会	R7.1.27~R7.2.10	8(2市)

## 3. 最終案について

パブリックコメント、関連市町及び防災県土整備企業常任委員会からのご意見をふまえ、素案からの変更点を赤文字で記載し、また、成果指標の年度目標や投資財政計画を追加し最終案を作成しました。

## 3. 最終案について

### ①計画期間

令和7年度～令和16年度までの10年間(現戦略の完了期間である令和11年度から5年間延長)

### ②経営理念(現戦略と同じ)

公共性と経済性を両立させたうえで、公共用水域の水質を保全するためのサービスを将来にわたり提供することで、県民の皆様が安全・安心で豊かな生活を営むための環境保全に貢献します。

### ③経営目標

3つの経営目標を柱とし、主に11の取組を展開していきます。

経営目標	現行の取組(7取組)	課題/見直し	改定後の取組(11取組)
1 公共用水域の水質保全	高度処理の実施	継続	(1)高度処理の実施
	栄養塩類管理運転の実施	継続	(2)栄養塩類管理運転の実施
2 下水道施設の整備	未普及対策	継続	(1)未普及対策
	老朽化対策	下水道管路などの施設の老朽化に備える/強化	(2)老朽化対策
	地震・津波対策	災害発生時の下水処理機能確保が必要/強化	(3)地震対策
		災害発生時の下水処理機能確保が必要/強化	(4)施設浸水(津波・洪水)対策
—	脱炭素社会の構築が必要/新規	(5)地球温暖化対策	
3 健全な事業運営の持続	効率的な維持管理運営	運営体制の脆弱化/強化	(1)効率的な維持管理運営(ウォーターPPP等)
	下水道資源の有効活用	下水汚泥の有効活用が必要/強化	(2)下水道資源の有効活用(下水汚泥の肥料利用)
	—	生活排水処理の持続性確保が必要/新規	(3)広域化・共同化の推進
	—	運営体制の脆弱化/新規	(4)下水道DXの推進

## 3. 最終案について

### 経営目標1 公共用水域の水質保全

#### (1) 高度処理の実施

【継続】

閉鎖性水域である伊勢湾の水質を保全するため、すべての流域下水処理場では栄養塩類の削減を目的とした高度処理を採用しています。今後も、赤潮等の原因となる栄養塩類の適切な削減に努めます。一方、豊かな伊勢湾の再生は喫緊の課題であるので、**栄養塩類の削減の抑制については、計画期間内であっても、伊勢湾の水質のあり方をふまえ柔軟に対応していきます。**

##### 【主な取組】

目標放流水質の確保に努めます。

※高度処理とは、標準的な処理法よりも、有機物や浮遊物質、栄養塩類を取り除いてきれいに処理する方法



下水処理場での水質検査

#### (2) 栄養塩類管理運転の実施


【継続】

黒ノリの色落ち対策として、冬季に海域で不足する栄養塩類を供給するため、水質基準の範囲内で放流水の栄養塩類の削減を抑制する運転の試行に取り組み、ひいては豊かな伊勢湾の再生につなげていきます。

##### 【主な取組】

全ての流域下水処理場で栄養塩類管理運転を試行します。

※試行とは、数ヶ年にわたって試行錯誤しながら安定的に運転し、より効率的な運転を目指している段階

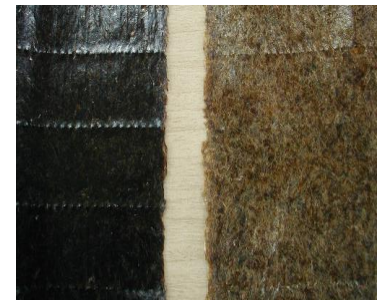

正常な黒ノリ 色落ちした黒ノリ

## 3. 最終案について

### 経営目標2 下水道施設の整備

#### (1) 未普及対策

【継続】

関連市町の公共下水道整備の進捗に合わせ、処理場施設の増設、幹線管渠の延伸を計画的に進め、下水道普及のニーズに応えることを目指します。

【主な取組】

処理場施設の増設を進め、内宮・明和幹線管渠の延伸完了を目指します。



内宮幹線管渠延伸工事

#### (2) 老朽化対策

【強化】

ストックマネジメント計画に基づき計画的、効率的に老朽化対策を進め、管路の緊急度Ⅰ及び設備(機械・電気)の健全度1の発生を防止し、下水道サービスの安定した提供を目指します。また、管路については、点検頻度を増加するなど点検・調査を充実させ、国の「埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえた有識者委員会」において、新たな管路点検の方針が示された場合には、ストックマネジメント計画に適切に反映します。


【主な取組】

ストックマネジメント計画に基づく改築等を着実に進めます。

※ストックマネジメント計画とは、持続的な下水道機能を確保するため、下水道施設全体の中長期的な施設状態を予測しながら、維持管理や改築を一体的に捉えて計画的・効率的に管理するための計画

※緊急度Ⅰとは、管路において速やかに補修、更新などが必要なことを示す

※健全度1とは、機能停止状態であり、ただちに設備更新が必要なことを示す

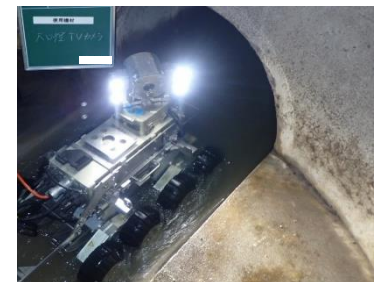

下水道管路の調査状況

#### (3) 地震対策

【強化】

能登半島地震では、耐震化未実施の下水道の基幹施設に被害が生じたことで復旧が長期化し、市民生活に影響がありました。

それを踏まえ、南海トラフ地震等の大規模地震発生に備え、下水道システムの機能停止リスクの解消に取り組み、災害に強い下水道の構築を目指します。

【主な取組】

下水道機能を確保するため、幹線管路、ポンプ場、処理場の地震対策を推進します。

※地震対策については、耐震化に加え、減災と組み合わせる下水道システムの機能確保を図ります。



能登半島地震下水道施設被災状況



## 3. 最終案について

### 経営目標2 下水道施設の整備

#### (4) 施設浸水対策

【強化】

南海トラフ地震等による津波の発生や気候変動の影響による水災害の頻発化・激甚化が想定されることから、浸水被害リスクが高まっています。

そのため津波や洪水の発生に備え、施設の浸水対策に取り組み、災害に強い下水道の構築を目指します。

【主な取組】

津波、洪水等の浸水被害に備えたポンプ場、下水処理場の耐水化を進めます。



三渡川ポンプ場の防潮壁

#### (5) 地球温暖化対策

【新規】

脱炭素社会の実現に向けて、「三重県流域下水道地球温暖化対策計画」に基づき、目標年度の令和12年度において基準年度(平成25年度)比で36%の温室効果ガス排出量の削減を目指します。

【主な取組】

施設更新にあわせた省エネ機器の導入、太陽光発電設備の設置を進めます。



太陽光発電設置(イメージ)

### 経営目標3 健全な事業運営の持続

#### (1) 効率的な維持管理運営

【強化】

将来にわたり安定した下水処理を行うには、ライフサイクルコストが最小となる維持管理が必要であるため、経営成績や財務状況を的確に把握し、経営基盤の強化に努めます。また国が新たに示す官民連携方式のウォーターPPPでは、下水道施設の維持管理と更新を一体として業務範囲にするよう求められていることから、管渠の更新時期の到来をふまえて地元企業の協力が得られるような仕組みなどを総合的に検討し、導入していきます。

【主な取組】

建設・維持管理コストの縮減、長期債務残高の適正な管理に努め、ウォーターPPPを導入します。



第1回ウォーターPPP分科会

(国土交通省説明会資料より引用)

## 3. 最終案について

### 経営目標3 健全な事業運営の持続

#### (2) 下水道資源の有効活用

資源循環型社会の構築のため、下水汚泥をセメント原料として有効活用に努めるとともに、国が求める下水汚泥の肥料化について、肥料利用の適性や地域の肥料需要等を考慮し、可能性を検討します。

##### 【主な取組】

下水汚泥の肥料利用の可能性を検討します。

##### 【強化】



(高島浄化センター(滋賀県)コンポスト化施設)


#### (3) 広域化・共同化の推進

関連市町の施設老朽化、人口減少及び職員減少等に伴う課題に対して、施設の統廃合による施設規模の適正化等の取組を支援するとともに、流入水量の増加に伴い流域下水道の経営の持続可能性確保に努めます。

##### 【主な取組】

農業集落排水施設などを流域下水道への統合を進めます。

##### 【新規】

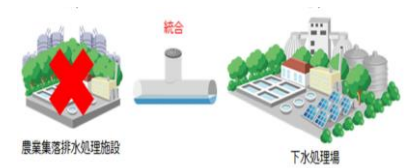

(国土交通省HPより引用)

#### (4) 下水道DXの推進

職員数減少に伴う運営体制の脆弱化や技術継承が進まないことが懸念されるため、業務の効率化や技術の見える化など、DXの活用を進めます。

##### 【主な取組】

下水道台帳の電子化を進め、AIによる運転操作導入を検討します。  
推進工事などの下水道工事の動画を録画し、アーカイブします。

##### 【新規】



(国土交通省HPより引用)



## 3. 最終案について

④成果指標 3つの経営目標を達成するため、以下の9つの成果指標を設定します。

経営目標	成果指標【現行】(6つ)			見直し	成果指標【見直し後】(9つ)		備考(補足)
	指標	R6 実績値(見込)	R11 目標値		指標	R16 目標値	
1 公共用水域の水質保全	目標放流水質の適合率(%)	100	100	継続	同左	100 (毎年度)	良好な放流水質を維持する必要があることから引き続き設定
2 下水道施設の整備	幹線管渠の延伸距離(km)	5.4	7.6	継続	同左	2.2	R16の目標値達成で幹線管渠は概成
	処理場増設の進捗率(%) ( )対象施設数	56.7 (89/157)	100 (157/157)	継続	同左 ( )対象施設数	100 (57/57)	R16の流入予定水量に基づいた処理場の必要施設数
	設備の更新率(%) ※老朽化対策、地震・津波対策に関する指標	24.7	100	分割	<老朽化対策> 緊急度Ⅰ※1の管路数 健全度1※2の設備数(機械・電気)	0 (毎年度)	管路や設備の老朽化などによる下水道機能の停止を予防できるようにするため設定
					<地震対策> 急所となる施設※3の地震対策の進捗率(%) ( )対象箇所数	100 (14/14)	対象箇所数内訳 幹線管路7管路 (香良洲幹線等 18.2/266.8km) ポンプ場2箇所(香良洲、三渡川) 処理場の施設5箇所 (北部1、南部3、雲出川左岸1)
					<津波・洪水対策> 施設※4浸水対策の進捗率(%) ( )対象箇所数	100 (8/8)	対象箇所数内訳 ポンプ場3箇所(川口、井生、山添) 下水処理場の施設5箇所 (志登茂川1、松阪2、宮川2)
—	—	—	追加	<地球温暖化対策> CO <sub>2</sub> 排出量削減率(%) (2013年度比)	36 (R12)	三重県流域下水道地球温暖化対策計画で定めた削減率と目標年度(暫定)	
3 健全な事業運営の持続	経常収支比率(%)	101.2 (R5実績)	100以上	継続	同左	100以上 (毎年度)	経営の健全性・効率性を示す指標で、単年度収支で黒字を設定
	企業債残高対事業規模比率(%)	210.7 (R5実績)	190.7	継続	同左	180.2	施設整備の財源である企業債残高の規模を示す指標

※1 緊急度Ⅰとは、管路において速やかに補修、更新などが必要なことを示します。


※2 健全度1とは、機能停止状態であり、ただちに設備更新が必要なことを示します。

※3 対象は、機能が失われると広範囲かつ長期的に影響が及ぶ下水道システムの急所となる幹線管路、ポンプ場(揚水機能)及び処理場(揚水機能、沈殿機能、消毒機能)とします。


※4 対象は、ポンプ場及び処理場(安全衛生機能・避難機能、揚水機能、消毒機能)とします。

## 3. 最終案について


### <地震対策> 幹線管路

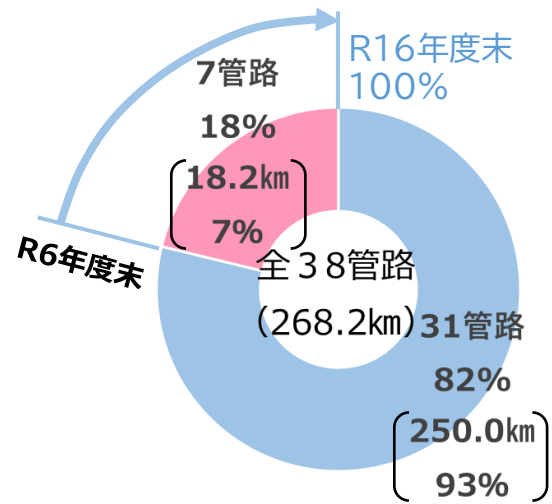

### ポンプ場

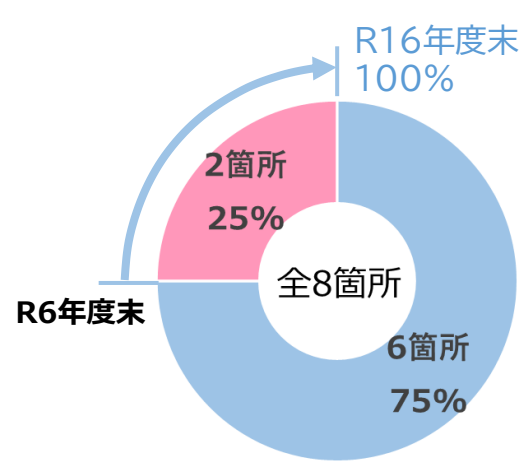

### 処理場

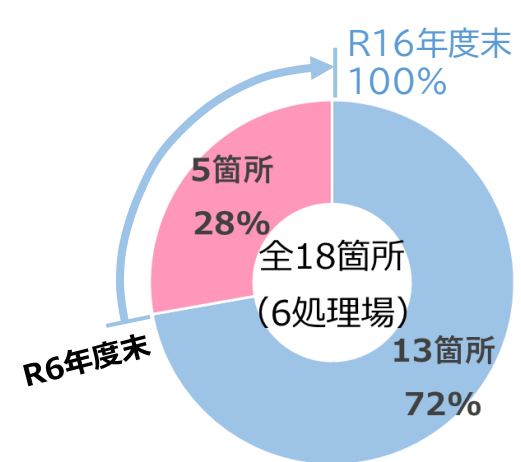


■ 耐震化対策済  
■ 未対策


急所となる流域下水道施設の耐震化率(令和6年度末見込み)【対策必要箇所:幹線管路7+ポンプ場2+処理場5=14箇所】

### <津波・洪水対策>

#### ポンプ場

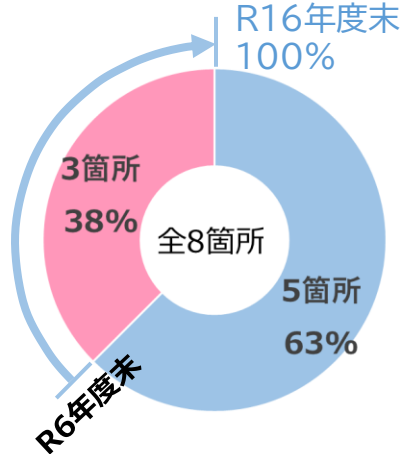

#### 処理場

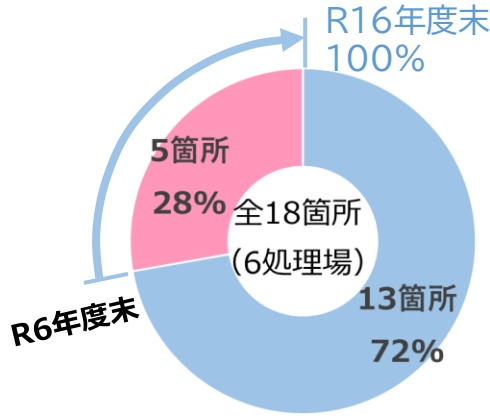

■ 浸水なし(対策済含む)  
■ 浸水予測あり

流域下水道の浸水予測対象施設(令和6年度末見込み)【対策必要箇所:ポンプ場3+処理場5 = 8箇所】

## 3. 最終案について


### ⑤投資・財政計画

#### (1)流入予定水量

今後、10年間の流入水量は以下のとおり微増になると予測しています。

年度	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
流入水量 (万m3)	8,413	8,680	8,753	8,828	8,860	8,898	8,915	8,926	8,933	8,927

流入水量の実績と予測

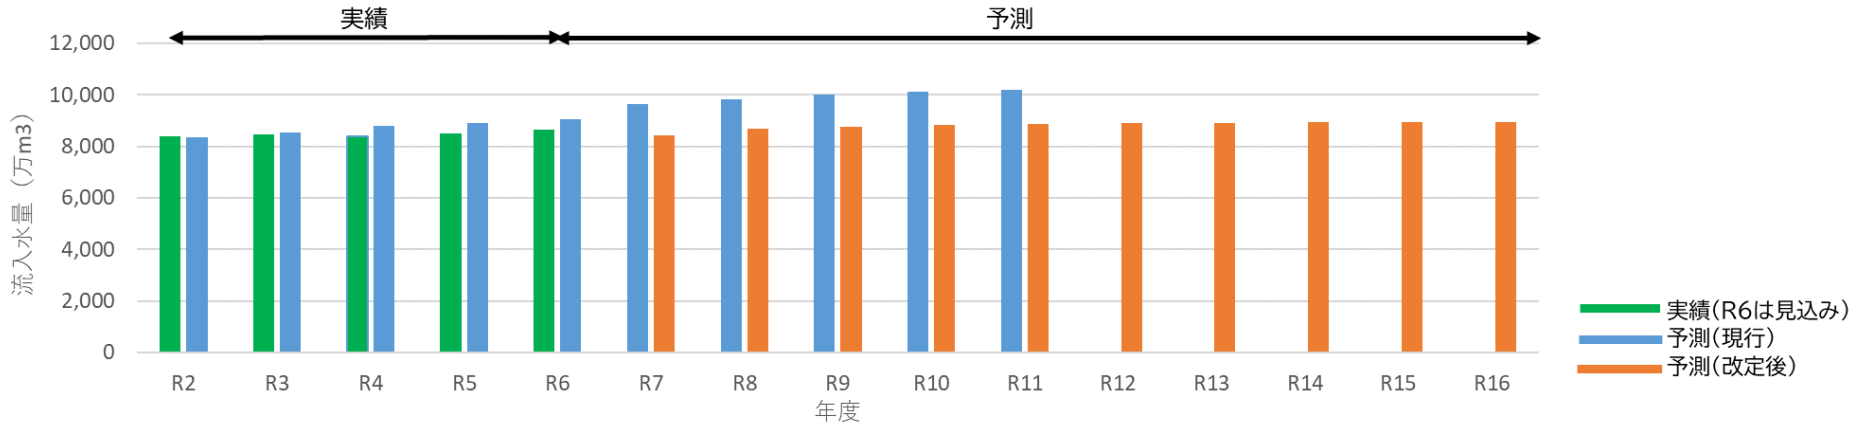


※現行の経営戦略の流入水量予測と実績との乖離が生じていますので、改定後の流入水量予測は、流入水量の実績を参考に見直しを行っています。

## 3. 最終案について


### ⑤投資・財政計画

#### (2)投資財政計画

##### ○収益的収支の推移

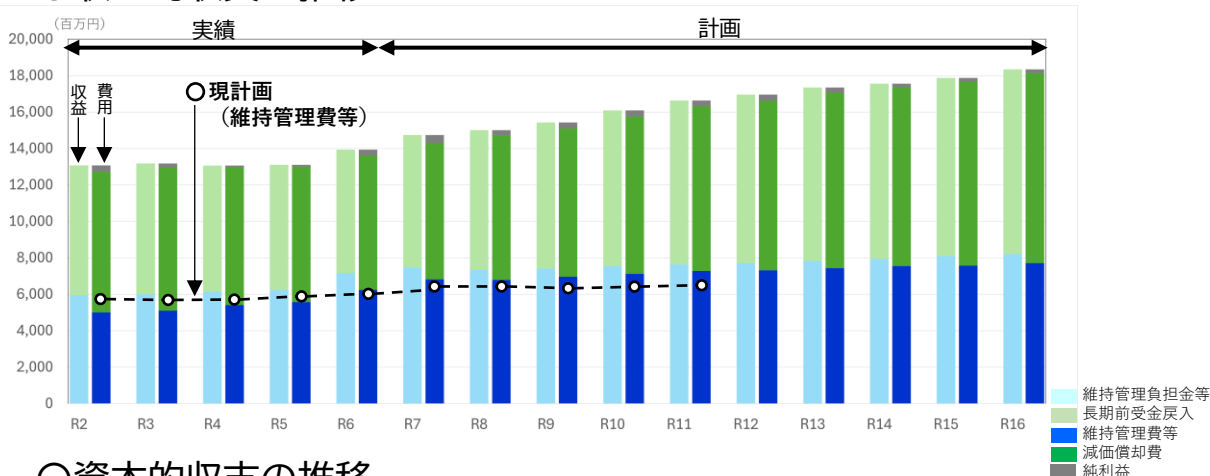

##### ○資本的収支の推移

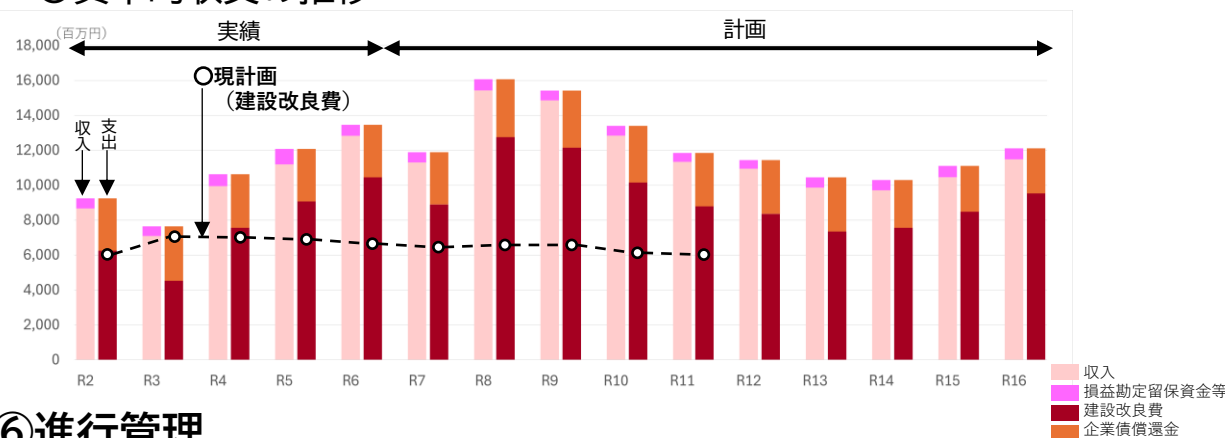

### ⑥進行管理

経営戦略の着実な推進のため、経営目標ごとに設定した成果指標による進捗管理を行うとともに、おおよそ5年ごとに内容を見直すこととします。

#### －投資・財政計画の策定の考え方－

##### ・収益的支出について

昨今の物価高騰及び労務費単価上昇の景況をふまえ維持管理費等を見直し

(主な見直し項目)

- ・施設点検運転監視業務委託料など労務単価の上昇傾向を反映
- ・今後取得予定の資産に係る減価償却費を建設改良費の見直しにあわせて算出

##### ・資本的収支について

昨今の物価高騰及び労務費単価上昇の景況をふまえ、経営目標達成に向けた取組を実施するため建設改良費等を見直し

(主な見直し項目)

- ・地震対策は、急所となる施設の耐震化を加速化(R11まで)
- ・未普及対策の幹線管渠延伸は、関連市町の整備進捗と整合(R8まで)
- ・老朽化対策は、施設供用後の経過年数をふまえ、対策が必要な施設数を見込む

# 「三重県流域下水道事業経営戦略」の改定素案に対するご意見と県の考え方

別冊 4

- 対応区分 ①反映済 意見や提案内容がすでに反映されているもの。  
 ②反映する 最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの。  
 ③参考にする 今後の取組に意見や提案内容を参考にさせていただくもの。  
 ④反映または参考にさせていただくことが難しい  
 ⑤その他(①～④に該当しないもの)

## いただいたご意見等の取扱い

- ・本意見募集と関連のないご意見等が提出された場合は、そのご意見については公表していません。
- ・類似のご意見等が提出された場合は、適宜整理のうえ、まとめて公表しています。
- ・ご意見を公表することで、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがある場合は、その全部又は一部を削除しています。
- ・ご意見の中に誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現が含まれる場合は、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行っています。

常任委員会(12月12日)意見に対する考え方					
	該当箇所	ページ	素案に対するご意見の概要	対応区分	ご意見に対する県の考え方
1	第4章 1 (1) 高度処理の 実施	11	豊かな海のための様々な知見が出てきており、水域水質のあり方が変わる可能性があるため、高度処理と栄養塩類管理運転については、より柔軟な対応を願う。	② 反映する	ご意見をふまえ、「経営目標1 公共用水域の水質保全(1)高度処理の実施の取組の方向性」に「豊かな伊勢湾の再生は喫緊の課題であるので、栄養塩類の削減の抑制については、計画期間内であっても、伊勢湾の水質のあり方をふまえ柔軟に対応していきます。」を記載します。

パブリックコメント意見に対する考え方					
	該当箇所	ページ	素案に対するご意見の概要	対応区分	ご意見に対する県の考え方
1	第4章 1 (2) 栄養塩類 管理運転の 実施	11	伊勢湾の貧栄養化等に起因した水産資源減少という課題に対して実効性の高い取り組みが急務です。 取組(2)「栄養塩類管理運転の実施」において取組内容が記載されていますが、実効性の高い取り組みが必要であることや10年計画という期間を踏まえると抽象的な「試行」という記載ではなく、「流域処理場からどの程度の栄養塩類量を増加排出させて、もって伊勢湾再生に繋げる」という具体的な内容を記載することが望ましいと考えます。	③ 参考 にする	現在、環境生活部、農林水産部、県土整備部等、関係機関により構成される「三重県きれいで豊かな海協議会」において栄養塩類管理運転による周辺海域への効果検証を行っています。その検証を踏まえて、伊勢湾再生に向け、栄養塩類を安定的に供給できるよう栄養塩類管理運転に取り組んでいきます。 なお、「試行」が、栄養塩類管理運転のどのような段階かを、ご理解していただけるように、「試行とは、数力年にわたって試行錯誤しながら安定的に運転し、より効率的な運転を目指している段階」と注記します。



パブリックコメント意見に対する考え方

	該当箇所	ページ	素案に対するご意見の概要	対応区分	ご意見に対する県の考え方
2	第4章 2 (1) 未普及対策 2 (2) 老朽化対策	12～13	<p>今後、更に人口減少の進展が予測されることから、未普及地域への整備や老朽化による施設更新を実施する場合には、当該区域の将来人口を見極めた上で集合処理を計画どおり進めることが適切か否かを十分考慮するなど、中長期的な下水道事業の健全経営の観点からその実施の有無を検討すべきです。</p> <p>については、本経営戦略においては、「対象となる整備・供用区域における人口減少動向を見極めた上で実施する」旨の記載が望ましいと考えます。</p>	③ 参考 にする	<p>ご意見のとおり、一般的には人口減少により流入水量の減少が進み、将来的には処理施設能力と処理水量の乖離が生じることが想定されます。</p> <p>ただし、流域下水道の関連市町から報告された流入水量予測では、今後10年間は、微増傾向となっています。</p> <p>このことから、本計画期間における未普及対策や老朽化対策は、予測した流入水量に対応した計画となっています。</p> <p>なお、本計画はおおよそ5年ごとに最新の流入水量予測等に基づき内容を見直すこととしています。</p>
3	第4章 2 (3) 地震対策	14	<p>昨年発生した能登半島地震においては過半の下水道管渠等が損壊し、国土交通省は、上下水道地震対策検討会の検討結果を踏まえ、被災自治体における復興に向けた上下水道施設整備の留意点として施設規模の適正化等を検討しつつ分散型システムの活用も含め災害に強く持続可能な将来にふさわしい整備を行うべき等の考え方を示しています。</p> <p>南海トラフ地震発生に伴う被害が懸念される本県において、能登半島地震での被災対応事例も参考にすべきであり、耐震補強などの地震対策の加速化だけでなく、今回、国土交通省が示す観点も含めた地震対策についても記載することが望ましいと考えます。</p> <p>【参考】国土交通省事務連絡「被災自治体における復興に向けた上下水道施設整備の留意点について」(抜粋)(R6.5.29)</p> <p>被災自治体においては、復興まちづくりなどを踏まえ、災害に強く、持続可能な水道事業、汚水処理事業を目指していく必要がある。そのため、被災自治体における復興に向けた上下水道施設整備の留意点は以下の通りとする。</p> <p>・復興まちづくり、将来の人口動態、経済性、地域住民の意向など様々な観点から総合的に判断して、耐震性を備えることはもとより、施設規模の適正化や施設の広域化・統廃合の可能性や被災時の機能確保方法も検討しつつ、必要に応じて運搬送水や浄化槽等の分散型システムの活用も含め、災害に強く持続可能な将来にふさわしい整備を行うべき。</p> <p>(以下略)</p>	③ 参考 にする	<p>分散型システム(浄化槽等)の活用など汚水処理施設の整備手法の検討は、持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想(以下都道府県構想)により行われるものと考えますので、都道府県構想の策定にあたっては、国土交通省が示す観点をふまえて検討がなされるよう、市町と連携を図っていきます。</p> <p>なお、下水道施設の配置の適正化については、都道府県構想等をふまえて、流域別下水道整備総合計画において検討していきます。</p>
4	第4章 3 (3) 広域化・共同化の推進	19	<p>広域化・共同化として記載されている集落排水処理施設等の下水道接続においては、接続対象の集落排水処理施設の区域の将来人口を見極めた上で、集合処理の継続が適切と考えられる場合には下水道接続が行われ、集合処理が適さない場合には市町下水道事業の健全経営に支障が生じる可能性があると考えます。</p> <p>このため、未普及対策及び老朽化対策で記載した意見内容と同様に、本経営戦略において、「対象区域における人口減少動向を見極めた上で実施する」旨の記載が望ましいと考えます。</p>	③ 参考 にする	<p>三重県汚水処理事業広域化・共同化計画(以下広域化・共同化計画)は、農業集落排水に関することを所管している農林水産部などと、市町が下水道への接続を検討した結果をふまえて策定しています。市町は広域化・共同化計画への生活排水処理施設の統廃合の位置付けにあたって、対象区域内の将来人口動向を見極めたうえで選定しているものと考えています。</p> <p>県としては、広域化・共同化計画をとおして流域下水道の関連市町の生活排水処理施設規模の適正化等の取組を支援していきます。</p>

流域関連市町意見に対する考え方					
	該当箇所	ページ	素案に対するご意見の概要	対応区分	ご意見に対する県の考え方
1	第4章 2 (1) 未普及対策	12	全国的に人口減少が続いている中で、処理場施設の増設が必要なのか疑問があります。	③ 参考 にする	ご意見のとおり、一般的には人口減少により流入水量の減少が進み、将来的には処理施設能力と処理水量の乖離が生じることが想定されます。 ただし、流域下水道の関連市町から報告された流入水量予測では、今後10年間は、微増傾向となっています。 このことから、本計画期間における未普及対策や老朽化対策は、予測した流入水量に対応した計画となっています。 なお、本計画はおおよそ5年ごとに最新の流入水量予測等に基づき内容を見直すこととしています。
2	第4章 2 (2) 老朽化対策	13	今般の陥没事故を踏まえた点検の強化が必要であると考えます。	② 反映する	ご意見をふまえ、「経営目標2 下水道施設の整備(2) 老朽化対策」に、「管路については、点検頻度を増加するなど点検・調査を充実させ、国の「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」において、新たな管路点検の方針が示された場合には、ストックマネジメント計画に適切に反映します。」と記載します。
3	第4章 2 (5) 地球温暖化対策	17	地球温暖化対策は必要であると考えますが、整備費や維持管理費の増加は関係市町の負担金の増額に繋がり、最終的には受益者である関係市町の住民の負担が増えることとなります。 省エネ機器等の導入及び太陽光発電設備の設置の取組については、導入費用、処分費用、更新費用などのライフサイクルコストを算出し、負担金の増額にならないことはもちろんですが、縮減につながるよう検討をお願いします。	③ 参考 にする	流域下水道事業は、関連市町の負担金により成り立っていますので、関連市町の理解が得られるよう、維持管理コストの縮減効果を検討した上で、太陽光発電設備の設置や、設備の更新にあわせた高効率機器の導入など、計画的かつ効率的に温室効果ガス排出量の削減を進めていきます。
4	第4章 3 (1) 効率的な維持管理運営	18	ウォーターPPPを導入することが明記されていますが、導入時期、関係市町との連携等、検討の内容について都度情報共有をお願いします。	③ 参考 にする	ウォーターPPPの導入にむけた検討状況については、流域下水道の関連市町に情報共有を適宜実施してまいります。
5	第4章 3 (4) 下水道DXの推進	20	DXに係る3つの取組に必要なライフサイクルコストを算出し、維持管理負担金の増額にならないことはもちろんですが、縮減につながるよう検討をお願いします。 特にDXの取組に関しては、導入初期は活用できる国庫支出金等の特定財源により費用負担を抑えられることも多いですが、その後、ベンダーロック等により支出を抑えることが困難になることも想定されるので、長期的な視点での検討をお願いします。	③ 参考 にする	流域下水道事業は、関連市町の負担金により成り立っていますので、関連市町の理解が得られるよう、維持管理コストの縮減効果を検討した上で、下水道DXを進めていきます。

流域関連市町意見に対する考え方

	該当箇所	ページ	素案に対するご意見の概要	対応区分	ご意見に対する県の考え方
6	第4章 5 (1) 投資計画	23	建設負担金の推移について、各年度において相当のばらつきがみられます。事業内容により差が生じることは理解できるものの、本市の下水道事業も厳しい経営状況にあることから、各年度における財政負担の均衡化を検討をお願いします。	③ 参考 にする	計画的に事業を行うには、事業費の平準化の観点が必要であるとは認識しています。 関連市町の建設負担金などを財源とする建設改良費は、主に地震対策、未普及対策、老朽化対策に必要な費用で構成されています。地震対策については、対策を加速化する必要があり、幹線管渠延伸などの未普及対策も、関連市町の下水道整備の進捗に合わせる必要がありますので平準化は困難な状況ですが、老朽化対策は、対策施設の規模により、年間毎の事業費に偏りが生じる場合があるもののストックマネジメント計画に基づき、できるだけ事業費の平準化を図っています。 こうしたことから、建設改良費をこれ以上平準化することは困難ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。
7	第4章 5 (3) 投資・ 財政計画	26～29	未普及対策に積極的に取り組んでいるものの、計画案に記載されている流域下水道維持管理負担金を適切に負担するためには市町下水道使用料の値上げなどの対応が必要となる可能性が高いです。よって、実際の負担金単価の改定にあたっては、その都度の処理区毎の経営状況等を市町に対して共有し、早めの情報提供を行うなど慎重に進めていただくようお願いいたします。 なお、市町下水道使用料の改定には下水道使用を使用する住民の理解が前提であることを踏まえ、更なる官民連携の取り組みや実態に応じたダウンサイジングの検討、その他更なるコストダウンの取り組みの検討をお願いします。	③ 参考 にする	維持管理負担金単価改定にあたっては、処理区毎に県・関連市町等の協議の場として連絡調整会議を開催しており、今後も同会議において維持管理に要する経費等の積算根拠を共有し、協議のうえ慎重に単価改定に対応していきますので、ご理解願います。また、設備・機器運用の不断の見直しによる電力料等のコストダウンや官民連携の手法の検討について、引き続き取り組んでいきます。
8	第5章 2 意見聴取	30	関連市町の意見を経営戦略に反映するのであれば、早い段階で情報共有と意見照会が行われるべきだったのではないのでしょうか。 また、経営戦略をはじめとした流域下水道事業の進捗管理については、毎年度、関連市町との協議の場を持ち、幅広い意見を聴取していただくようお願いいたします。	③ 参考 にする	流域下水道事業の維持管理費の状況や、事業進捗が関連市町の下水道使用料に与える影響が大きいことは、十分認識しており、今後も関連市町との情報共有の場を持ち、十分に意見聴取を行っていきます。

# 三重県流域下水道事業経営戦略 (最終案)

令和7(2025年)年3月改定

三重県県土整備部

# 目次

## 第1章 策定の趣旨

1 目的.....	1
2 計画の位置づけ.....	1
3 計画期間.....	1

## 第2章 経営の基本

1 経営理念.....	2
2 ビジョン.....	2
3 ミッション.....	2
4 経営にあたっての行動機軸.....	2

## 第3章 事業の概要と流域下水道事業を取り巻く社会情勢の変化

### 1 事業の概要

(1)沿革.....	3
(2)流入水量の推移.....	5
(3)維持管理負担金.....	6
(4)施設管理の状況.....	7
(5)水質管理の状況.....	8
(6)施設整備の状況.....	8

### 2 流域下水道事業を取り巻く社会情勢の変化

(1)災害発生リスクの高まり.....	10
(2)地球温暖化の進行.....	10
(3)職員数の減少.....	10
(4)食糧安定供給の懸念.....	10
(5)人口減少、関連市町の施設老朽化.....	10



## 第4章 経営目標

1 公共用水域の水質保全	
(1)高度処理の実施.....	11
(2)栄養塩類管理運転の実施.....	11
2 下水道施設の整備	
(1)未普及対策.....	12
(2)老朽化対策.....	13
(3)地震対策.....	14
(4)施設浸水対策.....	16
(5)地球温暖化対策.....	17
3 健全な事業運営の持続	
(1)効率的な維持管理運営.....	18
(2)下水道資源の有効活用.....	19
(3)広域化・共同化の推進.....	19
(4)下水道DXの推進.....	20
4 成果指標.....	21
5 投資・財政計画	
(1)投資計画.....	23
(2)財源試算.....	24
(3)投資・財政計画.....	26

## 第5章 経営戦略の推進

1 進行管理.....	30
2 意見聴取.....	30
3 経営戦略の改定履歴.....	30

# 第1章 策定の趣旨

## 1. 目的

下水道は、汚水の収集・処理、雨水の排除という機能を有し、快適な生活環境の確保や公共用水域の水質保全等に欠かすことができない施設であり、そこに住む人や訪れる人に清潔で快適な環境を提供するものです。

また、下水道は下水道法において、下水を排除するための排水施設、これに接続して下水を処理するための処理施設又はこれらの施設を補完するためのポンプ施設の総体とされ、その種類は公共下水道、流域下水道及び都市下水路に区分されています。このうち公共下水道は、主として市街地における下水を排除し、又は処理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、設置や管理は原則として市町村が行うものです。また、流域下水道は、2つ以上の市町村の区域にわたる下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有し、設置や管理は原則として都道府県が行うものです。

三重県では、汚水の収集・処理を行うため、昭和51年(1976年)に流域下水道事業に着手して以降、伊勢湾沿岸の都市部を6つの処理区に分けて事業を進めてきました。平成30年(2018年)には志登茂川処理区が供用開始され、現在、全ての県流域下水道の処理区が供用中となっています。

事業開始から一定期間が経過し一部の施設・設備が更新時期を迎え、また、頻発する災害への対応が求められるなど事業運営に影響を及ぼす課題が生じていたことから、これらに対応し、将来にわたって安定して事業を継続していくため、経営の基本計画である「三重県流域下水道事業経営戦略(以下「経営戦略」という。))を、令和2年(2020年)に策定したところです。

経営戦略では具体的な経営目標を設定するとともに、効率的な維持管理や計画的な施設整備に基づく投資のその財源の計画等を示していますが、令和7年(2025年)3月で策定から5年間が経過し、社会情勢等の変化や新たな課題に対応するため、経営戦略の改定を行いました。

## 2. 計画の位置づけ

「三重県流域下水道事業経営戦略」は、「みえ元気プラン」の施策「生活環境の保全」の基本事業「生活排水処理施設の整備促進」における流域下水道整備等の実行計画となります。

## 3. 計画期間

令和7年度(2025年度)から令和16年度(2034年度)までの10年間の計画とします。

## 第2章 経営の基本

### 1. 経営理念

公共性と経済性を両立させたいうえで、公共用水域の水質を保全するためのサービスを将来にわたり提供することで、県民の皆さまが安全・安心で豊かな生活を営むための環境保全に貢献します。

### 2. ビジョン

時代の要請に的確に応え、生活の基盤として質の高いサービスを提供する公営企業を目指します。

### 3. ミッション

快適な生活環境の確保や公共用水域の水質保全を図るため、関連市町と連携のもと、計画的かつ効率的に流域下水道整備を進めるとともに、流域下水道施設の適正な維持管理と健全な事業経営に取り組みます。

### 4. 経営にあたっての行動機軸

常にコストを意識した効率的で効果的な経営を行い、関連市町や関係機関等との信頼を深め、現場重視を常に意識した事業を推進します。また、コンプライアンスの日常化に取り組み、職員一人一人がコンプライアンスを常に意識した業務推進を行います。さらに、危機管理等に関する意識が低下することがないよう、職員のリスク感性を高めます。

## 第3章 事業の概要と流域下水道事業を取り巻く社会情勢の変化

### 1. 事業の概要

#### (1)沿革

三重県内の下水道は、津市が昭和2年(1927年)に完成させたものが最初ですが、当時は人工的な浄化処理は行わずに河川に放流するものでした。

その後、人口の都市集中と産業・経済の飛躍的な発展等により、川や海などの公共用水域の水質が悪化し、大きな社会問題となってきたことから、県内でも下水道建設の機運が高まり、四日市市が昭和37年(1962年)に、津市が昭和52年(1977年)に公共下水道の供用を開始させました。


一方では、昭和40年(1965年)12月に下水道法が改正され、都道府県は、水質環境基準を達成し維持するため、流域ごとの総合的な下水道に関する基本計画として、「流域別下水道整備総合計画」を策定することが規定されました。また、昭和45年(1970年)12月の改正では、流域下水道の事業主体を都道府県とすることが明記されました。

このような背景から、他の市町村においても、三重県を事業主体として、スケールメリットを生かした流域下水道で整備を行うこととなり、まずは、当時2市9町を対象とした、北勢沿岸流域下水道(北部処理区)事業を昭和51年(1976年)に都市計画決定、昭和56年(1981年)に建設工事に着手し、昭和63年(1988年)1月に供用を開始させました。

三重県では、「流域別下水道整備総合計画」に基づき3流域6処理区の流域下水道を計画しており、続く中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸処理区)をはじめ、平成18年(2006年)までに5処理区が供用を開始し、残る中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)が、平成30年(2018年)に全国でも最後の流域下水道の供用開始となりました。

県内の下水道整備は、全国平均より大幅に遅れ、平成3年度(1991年度)末の下水道処理人口普及率は僅か 7.8%でしたが、流域下水道の整備や、市町の精力的な管渠整備の取組により、令和5年度(2023年度)末には 61.0%まで向上しており、住宅周辺の環境改善や、伊勢湾や河川の水質改善がみられます。

## 普及率の推移

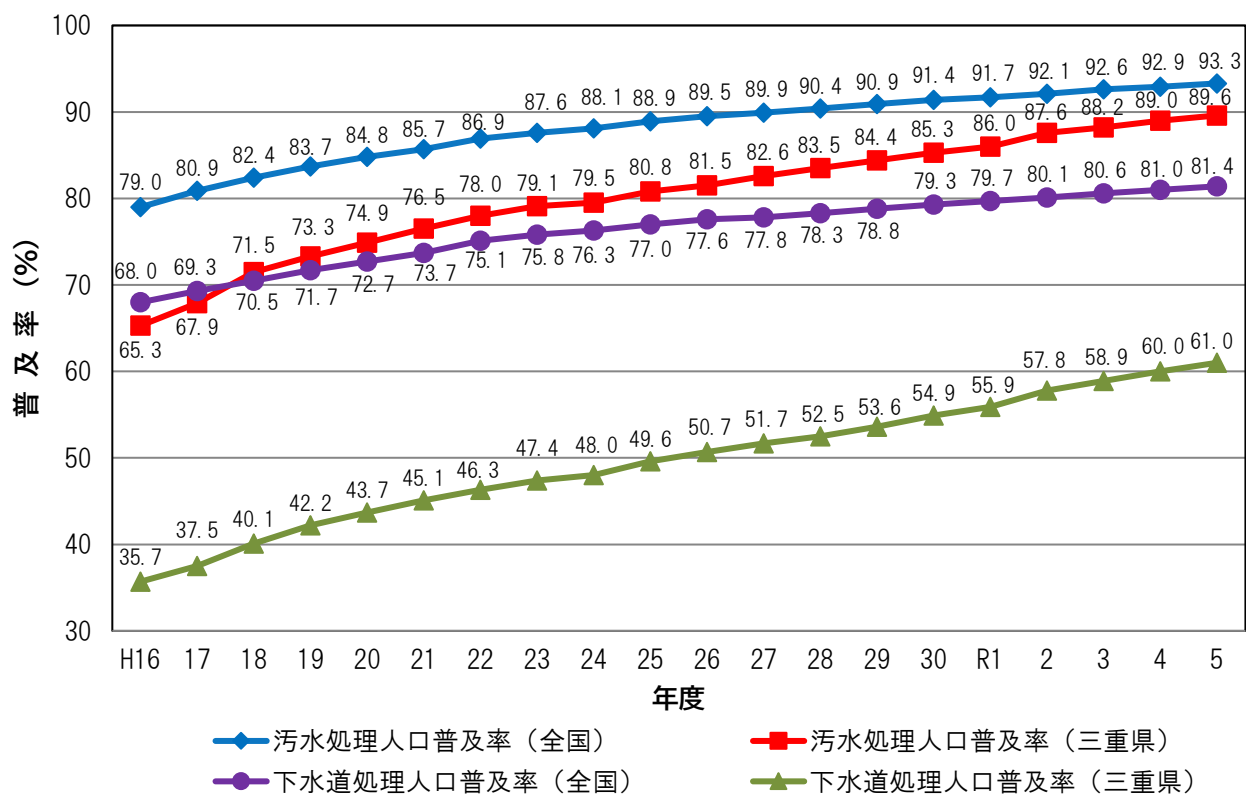




## (2) 流入水量の推移

三重県の人口は減少傾向にありますが、三重県の下水道は、整備途上であるため、下水道処理人口普及率は向上しています。

直近10年間の流入水量は、下水道処理人口普及率の上昇につれ、平成25年度(2013年度)の約7,000万 $m^3$ から、令和5年度(2023年度)には約8,500万 $m^3$ と増加しています。

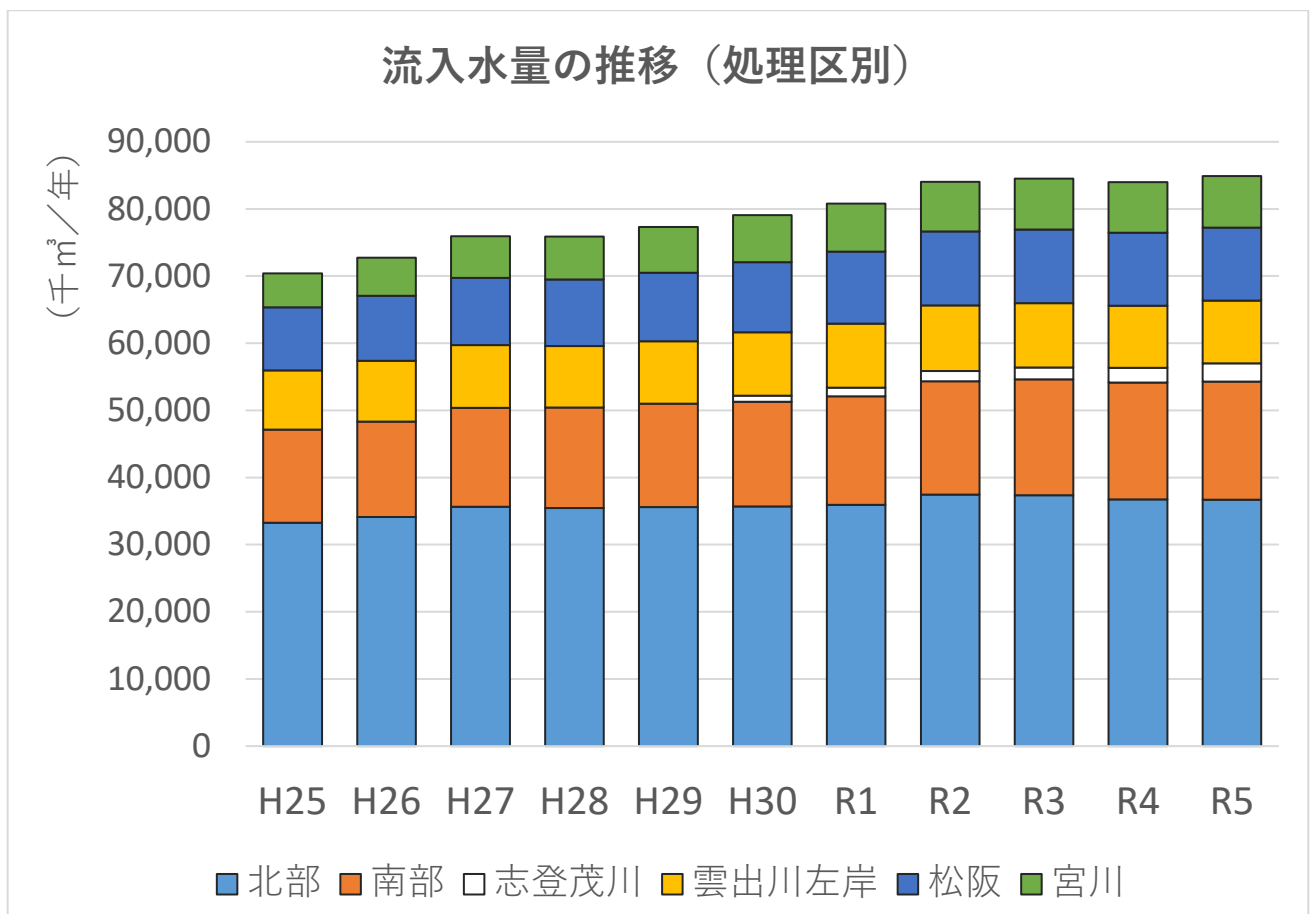

### (3)維持管理負担金

流域下水道施設の維持管理にかかる経費については、下水道法第31条の2第1項の規定に基づき維持管理負担金として関連市町に負担を求めています。

維持管理に係る経費の算出根拠は、下水処理施設の維持管理に必要な費用(運転監視、汚泥処理、修繕料、電力費、薬品費等)と、下水処理施設等の建設時に借り入れた企業債償還金(元利償還金のうち交付税措置分及び高度処理分を除く)の合計となっています。

維持管理負担金単価は、処理区ごとに上記の金額を流入予定水量で除して得た額について、関連市町と協議したうえで、下水道法第31条の2第2項の規定に基づき県議会の議決を得て定めています。単価については、処理場への流入水量や物価の変動など維持管理の実態に合わせて概ね3年ごとに見直すことにしています。

なお、維持管理負担金単価は下記に基づいて算定しますが、処理区ごとに算定期間(3年間)における流入予定水量や建設時に借り入れた企業債の償還額等に違いがあるため、負担金単価は異なります。

$$\text{維持管理負担金単価} = \frac{\text{維持管理に必要な費用} + \text{建設時に借り入れた企業債の償還金}}{\text{流入予定水量}}$$

令和6年度～令和8年度の維持管理負担金単価

単位:円/m<sup>3</sup>

流域名	北勢沿岸流域下水道		中勢沿岸流域下水道			宮川流域 下水道
処理区名	北部	南部	志登茂川	雲出川 左岸	松阪	宮川
単価 (税抜)	54	72	121	89	102	115

#### (4)施設管理の状況

流域下水道の施設には、下水処理施設である「浄化センター」と、関連市町の公共下水道が集水した生活排水を浄化センターまで流下させる「幹線管渠」と「ポンプ場」等があります。

このうち「幹線管渠」については、流域下水道事務所で管理・点検等を行っています。また、昭和62年(1987年)に「浄化センター」と「ポンプ場」等の管理を目的に三重県と関連市町の出捐によって財団法人三重県下水道公社(平成25年(2013年)4月から公益財団法人へ移行)を設立しており、昭和63年(1988年)の北部浄化センター供用開始から管理委託による運営を、平成18年(2006年)からは指定管理者制度に基づく運営を行っています。

## (5)水質管理の状況

浄化センターからの放流水には、下水道法に基づく計画放流水質や、水質汚濁防止法に基づく濃度規制基準・総量規制基準などの水質基準が適用されます。

そこで、県は指定管理者である公益財団法人三重県下水道公社との間で締結する協定において、下水道法等に基づく放流水質基準を遵守するための自主目標となる「目標放流水質」を設定し、各浄化センターにおける放流水質を監視しています。

また、各浄化センターに水質担当職員を配置し、水質管理や水質に関する調査・研究などの体制を整えています。

## (6)施設整備の状況


下水処理場については、6箇所全てが供用を開始し、幹線管渠については全長 267.8kmのうち、令和5年度(2023年度)末の時点で、263.2km 供用しています。

引き続き、下水道の未普及解消を目指し、関連市町の下水道整備の進捗に合わせた下水処理場施設の増設、幹線管渠の延伸に取り組んでいます。


また、施設に経年による劣化がみられることから、安定した汚水処理機能を維持するため、施設の改築・更新を進めています。

一方、近い将来に発生が予想される南海トラフ地震をはじめとした大規模地震、台風及び集中豪雨に備えるため、耐震性能が不足している施設の地震対策、浸水が予測される施設の浸水対策に取り組んでいます。

本県の流域下水道事業費は、平成10年度(1998年度)をピークに平成19年度(2007年度)までは年間100億円を超える額で推移しましたが、新規施設の整備が概ね完了したこともあり、一時は減少傾向となっていました。しかし、近年では、改築・更新を要する施設の増加や、自然災害の発生後における下水道の機能確保が重要視されてきたことから事業費は微増しています。

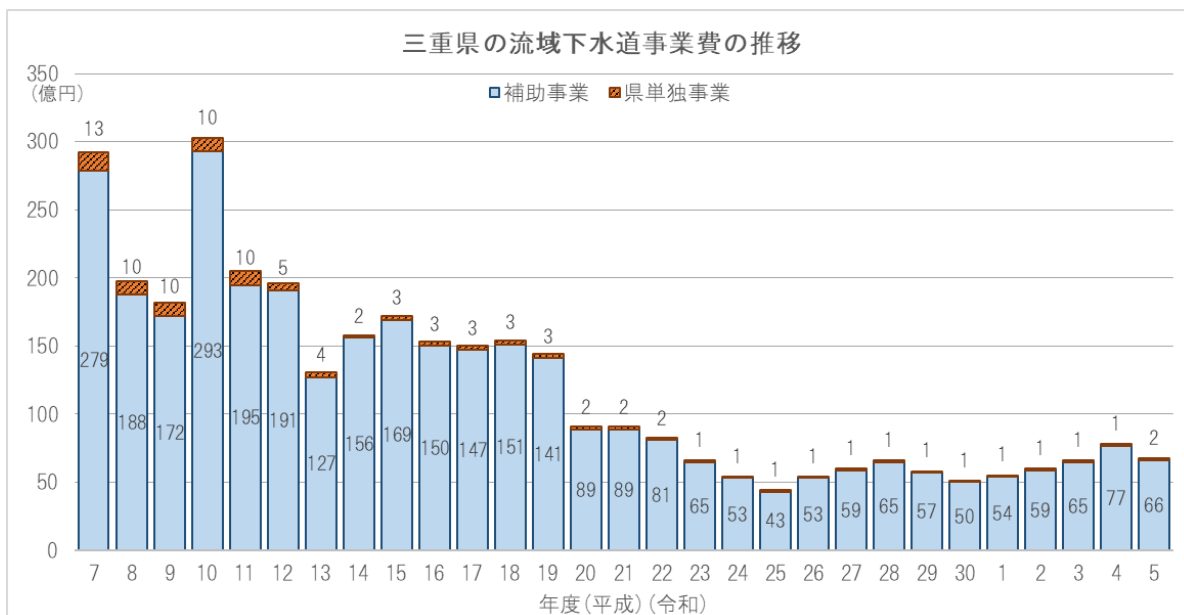

# 流域下水道の整備状況

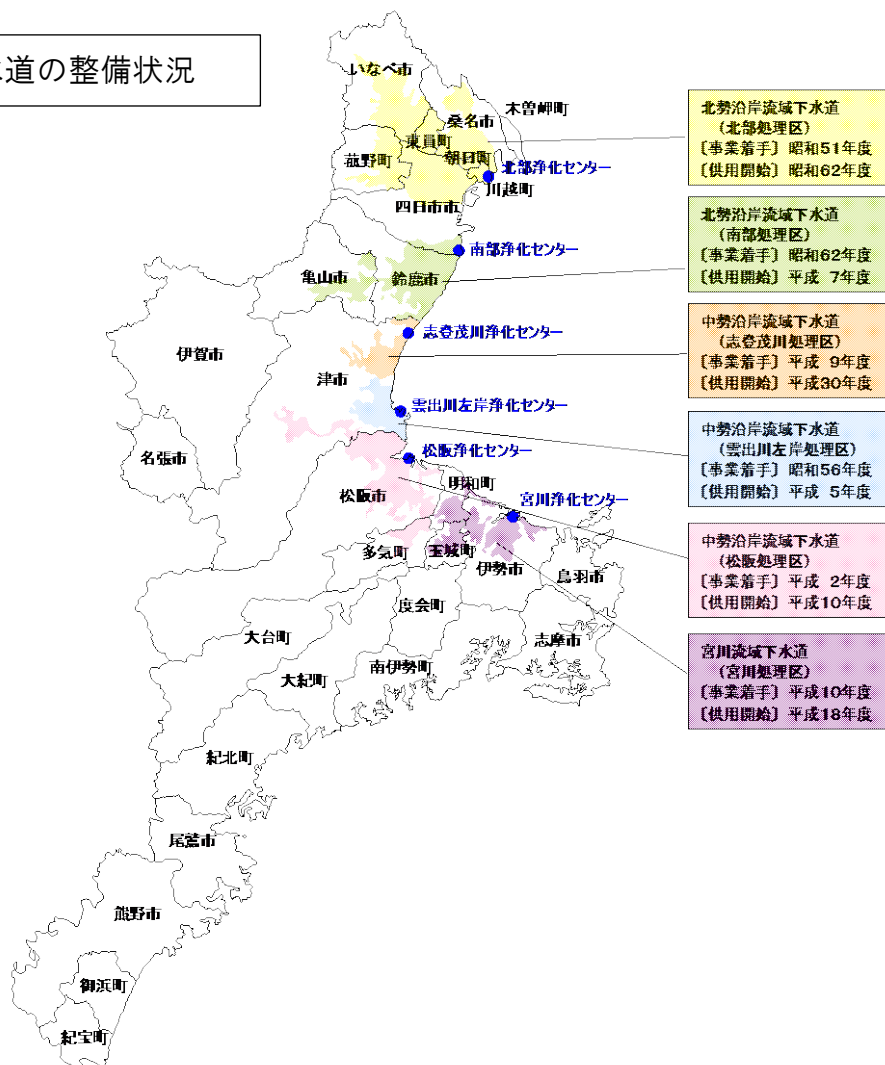

令和6年3月31日現在

流域下水道名	処理区名	供用開始年度	処理能力 (千m <sup>3</sup> /日最大)		管渠延長 (km)		処理区域
			全体計画	整備能力	全体延長	供用済延長	
北勢沿岸	北部	昭和62	189.0	149.5	95.5	95.5	四日市市、桑名市、いなべ市、東員町、菟野町、朝日町、川越町
	南部	平成7	102.2	64.6	39.4	39.4	四日市市、鈴鹿市、亀山市
中勢沿岸	志登茂川	平成30	35.5	11.3	27.9	27.9	津市
	雲出川左岸	平成5	53.2	40.2	12.2	12.2	津市
	松阪	平成10	75.6	47.5	53.7	53.1	津市、松阪市、多気町
宮川	宮川	平成18	53.7	26.8	39.1	35.1	伊勢市、明和町、玉城町
計			509.2	339.9	267.8	263.2	

※放流渠延長を除く



## 2. 流域下水道事業を取り巻く社会情勢の変化

### (1) 災害発生リスクの高まり

令和6年(2024年)能登半島地震の発生や、同年8月の南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発表により、南海トラフ地震等の大規模災害への備えの重要性が改めて認識されました。また、気候変動の影響による水災害の頻発化・激甚化が想定されることから、浸水被害リスクが高まっています。

### (2) 地球温暖化の進行

地球温暖化の進行に伴う気候変動は、生態系や人類に様々な影響を及ぼし、予想される影響の大きさや深刻さから、世界的な危機をもたらす最も重要な環境問題の一つとなるなか、三重県では令和32年(2050年)までに温室効果ガスの排出実質ゼロをめざす「ミッションゼロ2050みえ～脱炭素社会の実現を目指して～」を宣言し、脱炭素社会の実現を目指しています。

### (3) 職員数の減少

総務省の調査では、地方公共団体の職員数は、平成6年(1994年)をピークとして、平成28年(2016年)まで一貫して減少し、その後、横ばいから微増傾向にあります。団塊世代の退職等により、経験豊富な職員の減少が続いています。

### (4) 食糧安定供給の懸念

農産物の育成に不可欠な肥料の三要素(窒素、リン、カリウム)の中で、リンについては、ほぼ全量を輸入に依存しています。国は、肥料の国産化と安定的な供給、資源循環型社会の構築を目指し、令和12年(2030年)までにリンが多く含まれる堆肥・下水汚泥資源の使用量を倍増する目標を掲げています。

### (5) 人口減少、関連市町の施設老朽化

三重県の人口は、平成19年(2007年)をピークに減少局面に入りました。直近の国勢調査結果である令和2年(2020年)の総人口は約177万人であり、ピーク時に約187万人だった人口は、令和22年(2040年)には約150万人程度になる見込みです。

また、市町の規模が小さい農業集落排水事業等は、人口減少による使用料収入の減少、施設の老朽化等により経営環境が厳しさを増しています。

## 第4章 経営目標

### 経営目標1 公共用水域の水質保全

取組(1)高度処理の実施		取組区分	継続
取組の方向性	閉鎖性水域である伊勢湾の富栄養化の防止、水質基準の達成・維持に努めます。一方、豊かな伊勢湾の再生は喫緊の課題であるので、栄養塩類の削減の抑制については、計画期間内であっても、伊勢湾の水質のあり方をふまえ柔軟に対応していきます。		
課題	伊勢湾における窒素及びリンの環境基準は達成していますが、依然として貧酸素水塊は発生しています。窒素・リンの除去ができる高度処理施設を適切に運用する必要があります。		

#### 実施する主な取組

流域下水処理場の運転状況を的確に把握するため、精度の高い水質検査を行うとともに、その結果を運転管理にフィードバックすることで適切な薬品注入量を決定するなど、きめ細やかな汚水処理を実施します。

さらに、指定管理者との間で締結した協定において自主的に目標放流水質を設定し、適切な運転管理に努めます。

下水処理場での水質検査



取組(2)栄養塩類管理運転の実施		取組区分	継続
取組の方向性	黒ノリの色落ち対策を通じた豊かな伊勢湾の再生を目指します。		
課題	栄養塩類(窒素・リン)を削減することにより公共用水域の水質保全を進めてきましたが、近年は、良好な水質(きれいさ)と生物の多様性・生産性(豊かさ)の調和・両立という新たなニーズが高まっています。		

#### 実施する主な取組

「三重県きれいで豊かな海協議会」において関係部局と連携を図り、冬季に海域で不足する栄養塩類を供給するため、全ての流域下水処理場で水質基準の範囲内で放流水の栄養塩類の削減を抑制する運転の試行※に取り組みます。

※試行とは、数ヶ年にわたって試行錯誤しながら安定的に運転し、より効率的な運転を目指している段階

正常な黒ノリ 色落ちした黒ノリ



## 経営目標2 下水道施設の整備

取組(1)未普及対策		取組区分	継 続
取組の方向性	関連市町による公共下水道の整備の進捗に合わせた流域下水道施設の建設を進め、下水道普及の二ーズに応えます。		
課 題	今後も関連市町による公共下水道の整備拡張が見込まれることから、市町による整備の進捗に合わせた流域下水道施設の建設が求められます。		

### 実施する主な取組

#### ① 幹線管渠の延伸

令和6年度(2024年度)末時点で、供用済延長263.2kmと整備済(見込み含)延長1.8kmの計265kmとなり、未整備の幹線管渠は2.8kmの予定です。

幹線管渠の整備が必要な宮川処理区については、関連市町の供用開始予定時期に合わせて令和8年度(2026年度)末までに延伸を完了します。

(整備予定)

宮川処理区	内宮幹線	1.6km
宮川処理区	明和幹線	0.6km

内宮幹線管渠延伸工事



#### ② 処理場施設の増設

関連市町の整備進捗に基づく令和16年度(2034年度)までの流入水量予測によると、志登茂川処理区、松阪処理区及び宮川処理区において、流入水量の増加に対応するために処理場施設の増設が必要となります。

そのため、関連市町の公共下水道整備の進捗に合わせ、計画的に処理場施設の増設を進めます。

(整備予定)

志登茂川処理区	水処理施設
松阪処理区	水処理施設
宮川処理区	水処理施設

志登茂川浄化センター



<b>取組(2)老朽化対策</b>		取組区分	<b>強化</b>
取組の方向性	管路の緊急度 I 及び設備(機械・電気)の健全度1の発生(機能停止状況)を防止し、下水道サービスを安定して提供します。		
課題	施設の老朽化に伴う改築・更新費の増加が見込まれるなか、ストックマネジメント計画に基づく老朽化対策を着実に進める必要があります。		

### 実施する主な取組

三重県下水道ストックマネジメント計画に基づき、以下のとおり老朽化対策を実施します。

#### ①点検・調査

計画的に点検・調査を実施し、劣化の状態を定量的に確認し、施設の健全度を評価します。また、施設の特性に応じた経年劣化の予測を行います。

(管路) 路上点検、管内カメラ調査、マンホール内調査により損傷や腐食等の状況を把握

(処理場) 目視や測定装置により損傷や腐食、振動、応答性、使用年数等を把握

#### ②修繕

日常の点検、動作確認をふまえた消耗品の交換等の修繕を行い、機能維持を図ります。

さらに、健全度の評価をふまえた長寿命化(修繕)により、施設の延命化を図ります。

#### ③改築・更新

施設の状態や使用年数に応じ、改築・更新を行います。また、機能停止に及ぼす影響等をふまえ、劣化・損傷の著しい施設を優先して改築・更新を行います。

(管路) 損傷や腐食等の進行状況に応じ、一部区間を改築・更新

(処理場) 損傷、腐食の進行状況や、振動の増大、応答性の劣化等の状況に応じて改築・更新  
状況把握が困難な設備は、耐用年数や関連設備の更新時期等を勘案のうえで改築・更新

### (例)【設備の健全度】

健全度	施設の状態
5	問題なし
4	劣化の度合・範囲が小 (劣化の兆候はあるが、機能上の問題はない)
3	劣化の度合・範囲が中程度 (劣化進行しているが、設備機能は確保可)
2	劣化の度合・範囲が大きい (劣化が進行し、設備機能の発揮が困難な状態またはいつ機能が停止してもおかしくない状態で、修繕では回復困難)
1	著しく劣化しており、機能停止

下水道管路の調査状況



老朽化の進行に伴う管路の破損による道路陥没や処理場の機能停止による下水道の使用制限等は、県民生活や社会経済活動に広く支障を及ぼすことから、着実な老朽化対策に努めます。また、管路については、点検頻度を増加するなど点検・調査を充実させ、国の「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」において、新たな管路点検の方針が示された場合には、ストックマネジメント計画に適切に反映します。



### 取組(3)地震対策

	取組区分	強化
		社会情勢の変化
取組の方向性	南海トラフ地震等の大規模地震発生に備え、下水道システムの機能停止リスクの解消に取り組み、災害に強い下水道を構築します。	
課題	令和6年(2024年)能登半島地震では下水道の基幹施設に被害が生じたことで復旧が長期化し、市民生活に影響がでました。本県でも同様の被害の発生が懸念されることから、発災時に下水道システムの機能確保ができるよう、施設の地震対策が必要です。	

#### 実施する主な取組

令和6年度(2024年度)にとりまとめられた上下水道地震対策検討委員会(国土交通省設置)の報告書において、今後の地震対策のあり方として上下水道システムの「急所(幹線管路、ポンプ場(揚水機能)及び処理場(揚水機能、沈殿機能、消毒機能))」となる施設の耐震化という方向性が示されました。


これまで、急所となる施設の耐震化を優先的に進めてきましたが、4処理区(北部、南部、雲出川左岸、松阪)では、以下のとおり、急所となる一部の施設の耐震化が必要です。なお、2処理区(志登茂川、宮川)では、すべての施設の耐震性能が確保できています。

- 耐震化されていない急所となる施設
- 北部処理区：幹線管路(3/11幹線)、処理場(沈殿機能)
  - 南部処理区：幹線管路(2/3幹線)、処理場(揚水機能、沈殿機能、消毒機能)
  - 雲出川左岸処理区：幹線管路(2/6幹線)、ポンプ場(1/1箇所)、処理場(揚水機能)
  - 松阪処理区：ポンプ場(1/6箇所)
- ※幹線管路は放流渠を含む

このような状況のため、耐震化されていない急所となる施設について耐震補強などの地震対策を加速化し、令和16年度(2034年度)までに地震対策を完了し、下水道システムの機能停止リスクを解消します。


なお、地震対策には、耐震診断を行った結果、直接的な耐震化が困難な場合は、被害の最小化を図る目的で減災対策を取り入れていきます。

急所となる流域下水道施設の耐震化率 (令和6年度(2024年度)未見込み)

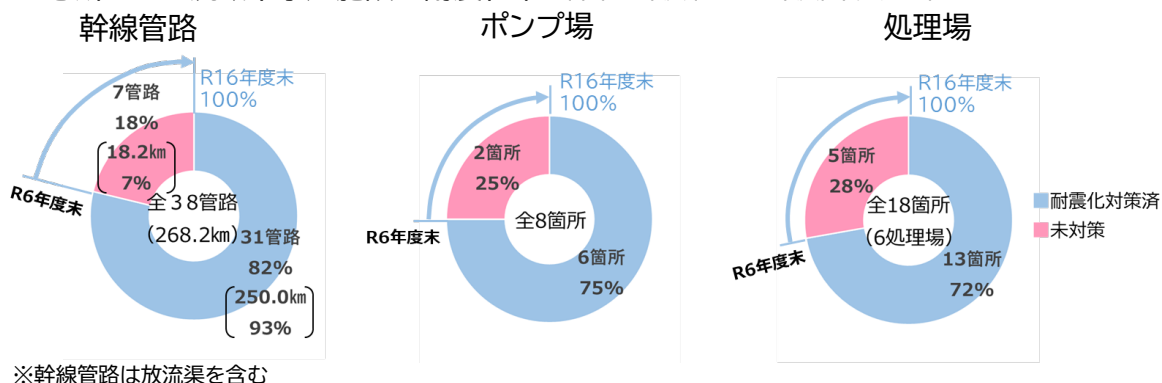

参考

市町を含めた県内上下水道施設の耐震化率 令和5年度(2023年度)末

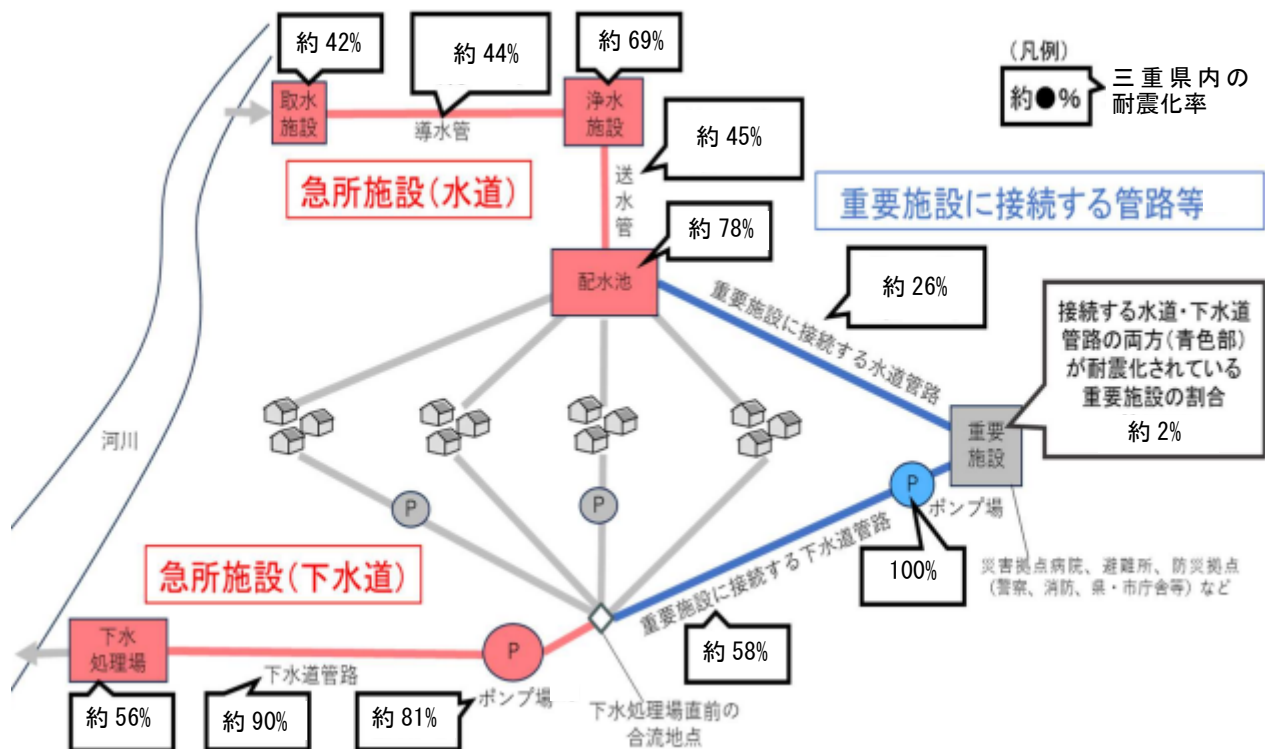

急所施設(下水道)とは、機能が失われると広範囲かつ長期的に影響が及ぶ施設をいいます。流域下水道施設は急所施設(下水道)に該当します。

※上下水道施設の耐震化状況の緊急点検結果(国土交通省)より

取組(4)施設浸水対策		取組区分	強化
		社会情勢の変化	災害発生リスクの高まり
取組の方向性	津波や洪水の発生に備え、施設の浸水対策に取り組み、災害に強い下水道を構築します。		
課題	南海トラフ地震等による津波の発生や気候変動の影響による水災害の頻発化・激甚化が想定され浸水被害リスクが高まっていることから、施設の浸水対策が必要です。		

### 実施する主な取組

#### ① 津波対策

津波による浸水被害が予測される施設は、3つの下水処理場(志登茂川、松阪、宮川)です。

津波に対してリスク回避を行うべき機能として下水道施設の耐震対策指針と解説では、処理場の安全衛生機能・避難機能、揚水機能及び消毒機能が位置付けられています。

津波に対するリスク保有施設	
志登茂川処理区	： 処理場(揚水機能)
松阪浄化処理区	： 処理場(揚水機能、消毒機能)
宮川浄化処理区	： 処理場(揚水機能、消毒機能)


各機能を受け持つ施設について開口部の閉塞などの津波対策に関する設計を進めており、令和16年度(2034年度)までに津波対策を完了し、津波発生時の下水道機能の確保に努めます。

#### ② 洪水対策

洪水による浸水被害が予測される施設は、松阪処理区の川口ポンプ場、井生ポンプ場及び山添ポンプ場です。

この3ポンプ場について止水板の設置などの洪水対策に関する設計を進めており、令和16年度(2034年度)までに洪水対策を完了し、洪水発生時の下水道機能の確保に努めます。

流域下水道の浸水予測対象施設 (令和6年度(2024年度)末見込み)

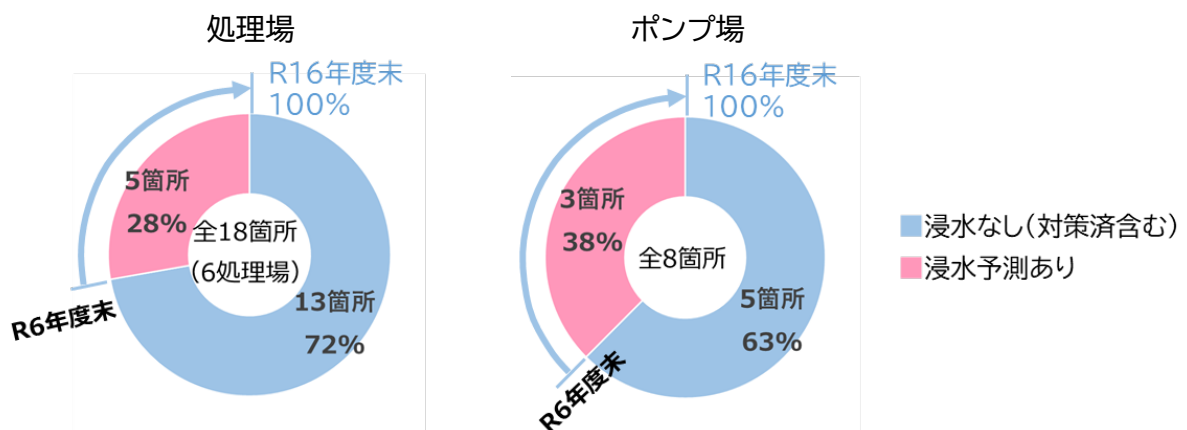



## 取組(5)地球温暖化対策

	取組区分	新規
		社会情勢の変化
取組の方向性	脱炭素社会の実現に向けて、温室効果ガス排出量の更なる削減を図ります。	
課題	流域下水道事業における温室効果ガス排出量の約8割が電力使用によるものであることから、今後の下水処理区域の拡大等による流入水量の増加に伴い温室効果ガス排出量の増加が見込まれます。	

### 実施する主な取組

令和6年(2024年)10月に策定した「三重県流域下水道地球温暖化対策計画」(以下、「温対計画」という。)に基づき、取組を実施することにより、令和12年度(2030年度)において、基準年度(平成25年度(2013年度))比で36%の温室効果ガス排出量の削減を目指します。

具体的な取組は、次の①～③のとおりです。

#### ① 運転方法の見直し【省エネ】

反応槽内の水質に基づく風量制御や反応槽内機器の間欠運転を行います。

#### ② 省エネ機器等の導入【省エネ】


水処理施設及び污泥処理施設等の設備更新にあわせた省エネ機器の導入や管理棟及び処理施設の照明をLED照明に更新します。

#### ③ 太陽光発電設備の設置【再エネ】


流域下水道処理場内に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を場内で使用します。

温対計画は、令和32年(2050年)のカーボンニュートラルに向けた途上の目標であり、令和12年度(2030年度)以降も、技術革新による新たな排出削減手法の開発や社会情勢の変化を注視し、三重県地球温暖化対策総合計画に合わせて新たな取組を検討していきます。

流域下水道事業の温室効果ガス排出内訳  
平成25年度(2013年度)

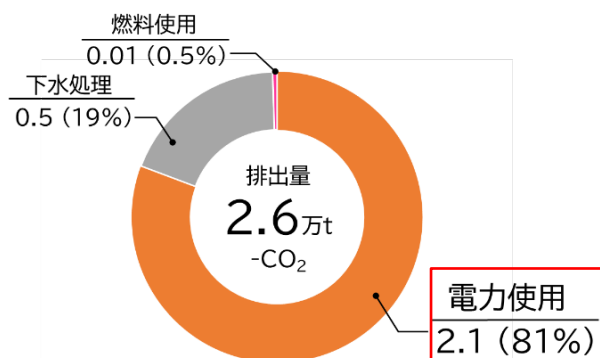

温室効果ガス排出量の削減目標

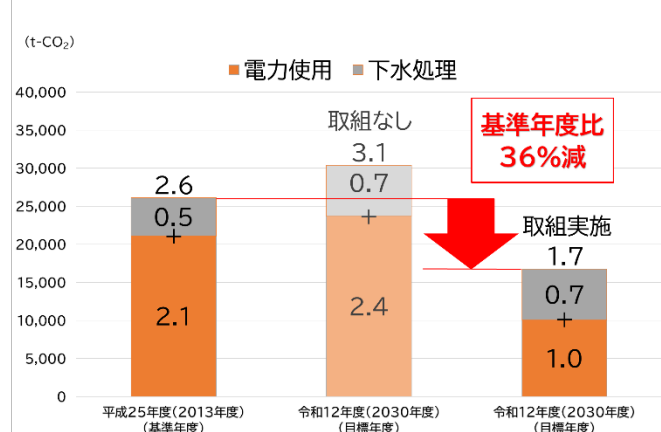

### 経営目標3 健全な事業運営の持続

取組(1) 効率的な維持管理運営	取組区分	強化
	社会情勢の変化	職員数の減少
取組の方向性	将来にわたり安定した下水処理を行うため、経営基盤の強化に努めます。	
課題	施設の老朽化の進行による改築・更新費の増加や、労務単価、電力・燃料価格等の上昇に伴う維持管理費の増加が見込まれます。 加えて、技術職員数の減少による人手不足が懸念されることから、今まで以上に持続可能な下水道事業の運営が求められています。	

#### 実施する主な取組

##### ① 建設・維持管理コストの縮減

ストックマネジメント計画に基づき改築・更新費や修繕費を平準化し、施設・設備のライフサイクルコストの縮減を図ります。また、良好な放流水質を確保しつつ、薬品注入条件や施設・設備の稼働条件の最適化を図るなど維持管理に係るコストの削減を図ります。加えて、関係市町と連携し健全な収支バランスを維持できる維持管理負担金の設定について検討します。

##### ② 長期債務残高の適正な管理

流域下水道の建設(改良)事業は、事業効果が長期に及ぶため企業債をその財源の一部としています。企業債の元利償還金は下水道事業会計にとって重い負担であるため、今後とも世代間負担の公平性に留意しつつ、企業債の発行管理に努めます。

##### ③ ウォーターPPPの導入

令和5年(2023年)に国が新たに示した下水道事業における官民連携方式のウォーターPPPは、下水道施設の維持管理と更新を一体として業務範囲にするよう求められていることから、管渠の更新時期の到来をふまえて地元企業の協力が得られるような仕組みなどを総合的に検討し、導入していきます。

なお、ウォーターPPPは、施設の所有権を公共主体が有したまま施設の運営権を事業者に設定するコンセッション方式と、コンセッションに段階的に移行するための長期契約で管理と更新を一体的にマネジメントする方式とがあります。

ウォーターPPPの概要

ウォーターPPP	
<b>公共施設等運営事業(コンセッション)</b> [レベル4]	<b>管理・更新一体マネジメント方式</b> [レベル3、5]
長期契約(10~20年)	長期契約(原則10年)
性能発注	性能発注
維持管理	維持管理
修繕	修繕
更新工事	【更新実施型の場合】 更新工事
運営権(抵当権設定)	【更新支援型の場合】 更新計画案やコンストラクションマネジメント(CM)
利用料金直接收受	

(国土交通省資料より引用)

取組(2)下水道資源の有効活用	取組区分	強化
	社会情勢の変化	食糧安定供給の懸念
取組の方向性	資源循環型社会の構築のため、下水汚泥をセメント原料として有効活用に努めるとともに、下水汚泥の肥料利用の可能性を検討します。	
課題	下水汚泥の肥料利用に向け、関係部局と連携し、農業者・消費者の理解促進を進める必要があります。	

#### 実施する主な取組内容

資源循環型社会の構築のため、従前より下水汚泥のリサイクル資源化が求められています。流域下水道では、下水汚泥の全量をセメント原料として資源化しており、引き続き有効活用に努めます。

一方、国からは、肥料の国産化と安定的な供給のため、下水汚泥の肥料化を求められており、肥料利用の適性や地域の肥料需要等を考慮しながら、肥料利用の可能性を検討します。

高島浄化センター(滋賀県)コンポスト化施設



(滋賀県HPより引用)

取組(3)広域化・共同化の推進	取組区分	新規
	社会情勢の変化	人口減少、関連市町の施設の老朽化
取組の方向性	関連市町の生活排水処理施設の統廃合による施設規模の適正化等の取組を支援します。	
課題	人口及び職員の減少、関連市町の施設老朽化等に伴い、持続可能な事業運営が求められています。	

#### 実施する主な取組

令和5年(2023年)1月に策定した「三重県汚水処理事業広域化・共同化計画」において流域下水道関連では、農業集落排水施設などのある亀山市や菰野町などの15地区で、流域関連公共下水道への接続計画があり、そのうち、いなべ市東貝野処理区など5地区で接続が完了しています。引き続き流域下水道への接続に向け、市町との調整を進め工事の促進を図ります。

農業集落排水施設を流域下水道へ統合した事例



受入側: 北部浄化センター(川越町)

統合



廃止側: 東貝野地区処理施設(いなべ市)

## 取組(4)下水道DXの推進

取組区分	新規
社会情勢の変化	職員数の減少

取組の方向性	下水処理場の安全性や効率性の向上を図るなど、DXを活用した取組を進めます。
課題	膨大なストックを有する流域下水道の適切な維持管理、自然災害への備え、また、経験豊富な職員等の減少による技術継承への対応が必要です。

### 実施する主な取組

#### ①下水道台帳の電子化を進めます。

管路については紙資料をデジタル化し、情報を一元化した台帳システムが未整備のため、災害時でも情報を得られるように台帳のデジタル化とクラウド化を図ります。




(国土交通省HPより引用)

#### ②AIによる運転操作導入を検討します。

下水処理場の運転操作において、処理水質の変動による的確な操作や、運転操作業務の作業効率化、運転員間の負担の平準化を図るため、職員の経験知を蓄積した AI による運転操作の導入を検討します。

AIによる運転操作導入のイメージ図

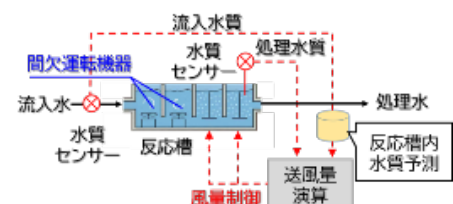

#### ③下水道工事の動画を録画し、アーカイブします。

経験の浅い職員が、下水道工事の管理・監督の要点を、いつでもどこでも学べるように、推進工事における一連作業や、下水処理場における基礎杭工事等の作業工程を動画で記録しアーカイブすることで、職員間で共有し、デジタルを活用した技術継承を図ります。

下水道工事動画のアーカイブ



4. 成果指標 追加

4. 成果指標

経営 目標	成果 指標	R6 (2024) 現状値 (見込値)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)
公共 用水 域の 水質 保全	目標放流 水質の適 合率(%)	100	毎年度 100									
下水道施 設の 整備	幹線管渠 の延伸距 離(km)	5.4	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	処理場増 設の進捗 率(%)	56.7	15.8	19.3	36.8	71.9	100	100	100	100	100	100
	緊急度 I の管路数 健全度 1 の設備数 (機械・電 気)	-	毎年度 0									
	急所とな る施設の 地震対策 の進捗率 (%)	-	14.3	50.0	78.6	78.6	100	100	100	100	100	100
	施設浸水 対策の進 捗率(%)	-	0	50.0	62.5	62.5	87.5	87.5	100	100	100	100
	CO <sub>2</sub> 排 出量削減 率(%)	-	7	10	16	25	30	36	今後 検討	今後 検討	今後 検討	今後 検討
	健全 な事 業運 営の 持続	経常収支 比率(%) (R5 実績)	101.2	毎年度 100 以上								
企業債残 高対事業 規模比率 (%) (R5 実績)		210.7	191.6	195.7	189.7	189.4	180.4	181.7	180.4	180.3	180.2	180.2

## <成果指標の説明>

### ・目標放流水質の適合率

1年間のうち、下水処理場から排出される処理水が、目標放流水質(下水道法等に基づく放流水質基準を遵守するため、県と指定管理者との間で締結する協定において設定した自主目標)に適合した日の割合とする。  
通常運転下では放流水質を遵守するよう浄化処理を行っているため適合率 100%を掲げる。

### ・幹線管渠の延伸距離

下水道事業計画に基づく流域下水道幹線管渠延伸工事の事業進捗を表す指標。  
計画期間(令和7年度～令和16年度)に実施する幹線管渠の延伸距離。  
延伸対象管渠延長は 2.2km

### ・処理場増設の進捗率

下水道事業計画に基づく処理場における水処理施設などの増設工事の事業進捗を表す指標。  
計画期間(令和7年度～令和16年度)に増設する処理施設数の割合。  
増設対象施設は 57 施設

### ・緊急度 I の管路数、健全度 1 の設備数(機械・電気)

緊急度 I は、管路において速やかに補修、更新などが必要な状況を表す指標。  
健全度 1 は、設備(機械・電気)の機能停止状況を表す指標。  
計画期間(令和7年度～令和16年度)に機能停止した、もしくは管路において速やかに補修、更新などが必要となった施設数。

### ・急所となる下水道施設の地震対策の進捗率

下水道システムの急所となる箇所地震対策の進捗状況を表す指標。  
計画期間(令和7年度～令和16年度)に地震対策をする箇所数の割合。  
地震対策対象箇所は 14箇所

### ・施設浸水対策の進捗率

浸水が予測される施設の津波・洪水対策の進捗状況を表す指標。  
計画期間(令和7年度～令和16年度)に施設浸水対策をする箇所数の割合。  
施設浸水対策対象施設は 8箇所

### ・CO<sub>2</sub> 排出量削減率

全ての下水処理場における当該年度の CO<sub>2</sub> 排出量を、2013年度の CO<sub>2</sub> 排出量実績と比較した削減率。  
(毎年度 8 月頃に、前年度の温室効果ガス排出量が確定する。)

### ・経常収支比率

経常費用が経常収益でどの程度賄われているかを示す比率。  
経常費用とは、維持管理費、支払利息等のこと。  
経常収益とは、維持管理負担金収益、一般会計からの繰入金等のこと。  
( 経常収益 ÷ 経常費用 ) × 100

### ・企業債残高対事業規模比率

維持管理負担金収益に対する企業債未償還残高の割合であり、企業債未償還残高の規模を表す指標。  
( 企業債未償還残高合計 - 一般会計負担額 ) ÷ 維持管理負担金収益 × 100



## 5. 投資・財政計画

## (1)投資計画

流域下水道施設の整備は、老朽化の進行に伴う管路の破損による道路陥没や処理場の機能停止による下水道の使用制限等は、県民生活や社会経済活動に広く支障を及ぼすことから、着実な老朽化対策に努めます。

また、南海トラフ地震等の大規模地震や津波、洪水の発生に備え、地震対策や施設浸水対策に取り組み、災害に強い下水道を構築します。

(単位:百万円)

処理区	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
北部	1,105	3,942	4,213	2,576	3,145	2,259	1,180	1,933	3,349	3,473
南部	2,914	3,168	3,664	3,436	2,069	1,722	1,373	982	769	700
志登茂川	297	219	252	102	112	117	253	824	22	5
雲出川左岸	1,295	3,260	2,377	1,958	67	1,098	1,095	155	3,274	4,034
松阪	378	1,735	1,391	1,090	2,336	2,504	3,180	3,054	506	1,109
宮川	2,908	428	252	991	1,061	661	273	614	563	212
計	8,898	12,752	12,149	10,153	8,790	8,361	7,354	7,562	8,483	9,533

## &lt;主な整備事業&gt;

## 【北部】

- ・未普及対策、老朽化対策、地震対策

## 【南部】

- ・未普及対策、老朽化対策、地震対策

## 【志登茂川】

- ・未普及対策、老朽化対策、施設浸水対策

## 【雲出川左岸】

- ・老朽化対策、地震対策

## 【松阪】

- ・未普及対策、老朽化対策、地震対策、施設浸水対策

## 【宮川】

- ・未普及対策、老朽化対策、施設浸水対策



## (2)財源試算

### ① 流入予定水量

(単位:千 m<sup>3</sup>/年)

処理区	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
北部	35,291	36,102	36,345	36,530	36,608	36,681	36,646	36,600	36,568	36,491
南部	17,795	17,905	18,022	18,107	18,126	18,118	18,094	18,065	18,029	17,990
志登茂川	3,238	3,974	4,122	4,224	4,324	4,404	4,482	4,556	4,622	4,686
雲出川左岸	8,801	8,729	8,656	8,579	8,504	8,428	8,353	8,279	8,204	8,129
松阪	11,209	11,359	11,495	11,593	11,661	11,702	11,756	11,779	11,801	11,819
宮川	7,797	8,728	8,885	9,243	9,373	9,644	9,816	9,978	10,103	10,151
計	84,131	86,797	87,525	88,276	88,596	88,977	89,147	89,257	89,327	89,266

### ② 維持管理負担金

流域下水道施設の維持管理にかかる経費については、下水道法第 31 条の2第1項の規定に基づき維持管理負担金として関連市町に負担を求めています。

### ③ 国庫補助金(交付金)及び市町負担金

流域下水道施設の整備は、国からの補助金(交付金)を受けて事業を執行しています。そのため、国庫補助金(交付金)は、投資計画の建設改良費に補助率を乗じて推計しています。

また建設にかかる市町負担金については、建設改良費から国庫補助金(交付金)を除いた額の2分の1として推計しています。

### ④ 企業債

建設改良費に充当する企業債については、建設改良費から国庫補助金(交付金)を除いた額の2分の1として推計しています。

## ⑤ 一般会計繰入金

地方公営企業は、その経営に要する経費は経営に伴う収入(料金)をもって充てる独立採算制が原則とされています。

しかし、地方公営企業法第17条の2に、「その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費」及び「当該公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費」については、一般会計が負担するものとされており、この経費負担区分ルールについては、毎年度「地方公営企業繰出基準」として総務省より各地方公共団体に通知されています。

この「地方公営企業繰出基準」に基づくもの等を推計しています。

### (3)投資・財政計画

令和7年度(2025年度)から令和16年度(2034年度)までの投資計画と財源試算により、算定した投資・財政計画は、以下のとおりです。

#### ア 流域下水道事業全体

(単位：百万円)

区分	R5 決算 (2023)	R6 決算見込 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	
収益的	営業収益	5,661	6,612	6,914	6,851	6,919	7,058	7,149	7,258	7,375	7,506	7,695	7,812
	維持管理負担金収益	5,661	6,612	6,914	6,851	6,919	7,058	7,149	7,258	7,375	7,506	7,695	7,812
	営業外収益	7,443	7,326	7,826	8,161	8,515	9,037	9,488	9,704	9,979	10,058	10,181	10,531
	他会計補助金	545	551	561	494	483	491	490	458	448	434	407	399
	長期前受金戻入	6,854	6,769	7,260	7,667	8,032	8,546	8,998	9,246	9,531	9,624	9,774	10,131
	特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	収益計	13,105	13,938	14,740	15,012	15,434	16,095	16,637	16,962	17,354	17,564	17,876	18,343
	営業費用	12,392	13,112	13,785	14,189	14,557	15,209	15,782	16,085	16,544	16,853	17,181	17,649
	減価償却費	7,433	7,371	7,493	7,932	8,130	8,637	9,044	9,305	9,636	9,814	10,099	10,424
	営業外費用	548	507	531	530	543	550	548	538	526	510	497	488
資本的	支払利息	510	503	503	498	511	518	516	507	494	478	465	456
	特別損失	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	費用計	13,009	13,619	14,316	14,719	15,100	15,760	16,330	16,624	17,070	17,364	17,678	18,137
	純利益(損失)	95	319	424	292	335	335	307	338	284	200	198	205
	企業債	2,242	2,662	2,422	3,064	2,695	2,309	1,943	1,804	1,629	1,655	1,820	2,021
	補助金	7,297	7,849	6,815	9,633	9,695	8,436	7,629	7,487	6,757	6,556	6,964	7,557
	国庫補助金	5,310	5,811	4,751	7,281	7,208	5,981	5,260	5,063	4,407	4,567	5,129	5,734
	他会計補助金	1,988	2,038	2,064	2,352	2,488	2,455	2,369	2,423	2,350	1,989	1,835	1,823
	負担金	1,659	2,323	2,073	2,737	2,472	2,089	1,768	1,652	1,477	1,501	1,680	1,903
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収支	収入計	11,198	12,834	11,309	15,434	14,862	12,835	11,340	10,943	9,863	9,712	10,464	11,481
	建設改良費	9,070	10,453	8,898	12,752	12,149	10,153	8,790	8,361	7,354	7,562	8,483	9,533
	償還金	3,013	3,006	2,995	3,319	3,276	3,253	3,084	3,082	3,099	2,737	2,626	2,580
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	支出計	12,083	13,459	11,893	16,071	15,425	13,405	11,873	11,443	10,452	10,298	11,109	12,113
	資本的収支差	△ 885	△ 625	△ 584	△ 637	△ 563	△ 571	△ 533	△ 500	△ 589	△ 586	△ 644	△ 632
	企業債未償還残高	38,106	37,763	37,189	36,934	36,353	35,409	34,269	32,991	31,521	30,439	29,633	29,074
内部留保資金	713	1,450	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	

(注) 収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。  
端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

#### 【収益的収支】

収益・費用は物価上昇等に伴い営業収益及び維持管理費が年2%程度増加する見込みです。

費用のうち減価償却費は、ストックマネジメント計画に基づき更新する設備が増加するため増加する見込みです。

純利益は、2億円から4億円の範囲で推移する見込みです。

#### 【資本的収支】

建設改良費は、73億円から127億円の支出を見込んでいます。

償還金は、25億円から33億円の支出を見込んでいます。

#### 【企業債未償還残高】

企業債未償還残高は、定期償還が進むことにより、令和5年度(2023年度)末の381億円から令和16年度(2034年度)末には290億円まで減少する見込みです。

## イ 北勢沿岸流域下水道（北部処理区）

(単位：百万円)

区分	R5 決算 (2023)	R6 決算見込 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	
収益的	営業収益	1,697	1,993	2,127	1,969	1,965	1,992	2,018	2,044	2,078	2,121	2,166	2,208
	維持管理負担金収益	1,697	1,993	2,127	1,969	1,965	1,992	2,018	2,044	2,078	2,121	2,166	2,208
	営業外収益	2,405	2,279	2,272	2,431	2,634	2,831	2,913	2,982	3,070	3,094	3,142	3,269
	他会計補助金	106	96	91	81	81	86	88	86	85	81	77	80
	長期前受金戻入	2,283	2,184	2,180	2,350	2,552	2,744	2,825	2,896	2,985	3,013	3,065	3,189
	特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	収益計	4,102	4,272	4,399	4,400	4,599	4,823	4,931	5,025	5,148	5,215	5,308	5,477
	営業費用	3,951	4,072	4,096	4,298	4,493	4,712	4,818	4,910	5,034	5,105	5,199	5,365
	減価償却費	2,418	2,333	2,286	2,350	2,552	2,744	2,825	2,896	2,985	3,013	3,065	3,189
	営業外費用	130	102	110	102	106	112	113	115	115	110	109	113
資本的	支払利息	114	101	93	83	87	93	94	97	96	92	90	94
	特別損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	費用計	4,081	4,174	4,206	4,400	4,599	4,823	4,931	5,025	5,148	5,215	5,308	5,477
	純利益（損失）	21	98	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	企業債	163	241	296	851	814	517	608	418	221	360	617	640
	補助金	898	1,050	1,297	2,992	3,222	2,173	2,513	2,010	1,328	1,669	2,564	2,647
	国庫補助金	264	413	657	2,359	2,584	1,540	1,928	1,421	736	1,213	2,113	2,192
	他会計補助金	634	637	640	633	638	633	585	589	592	457	451	455
	負担金	97	170	224	791	814	518	609	419	222	360	618	641
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収支	収入計	1,158	1,461	1,817	4,634	4,850	3,208	3,729	2,847	1,771	2,389	3,799	3,927
	建設改良費	444	753	1,105	3,942	4,213	2,576	3,145	2,259	1,180	1,933	3,349	3,473
	償還金	846	836	831	826	728	715	657	645	646	516	514	519
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	支出計	1,290	1,590	1,937	4,768	4,942	3,292	3,802	2,905	1,826	2,449	3,863	3,992
	資本的収支差	△ 133	△ 129	△ 120	△ 134	△ 92	△ 83	△ 73	△ 58	△ 55	△ 60	△ 63	△ 65
	企業債未償還残高	7,940	7,344	6,809	6,833	6,919	6,721	6,672	6,444	6,019	5,863	5,967	6,088
内部留保資金	△ 4	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	

(注) 収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。  
端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

## ウ 北勢沿岸流域下水道（南部処理区）

(単位：百万円)

区分	R5 決算 (2023)	R6 決算見込 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	
収益的	営業収益	1,121	1,296	1,319	1,368	1,372	1,402	1,417	1,434	1,454	1,480	1,533	
	維持管理負担金収益	1,121	1,296	1,319	1,368	1,372	1,402	1,417	1,434	1,454	1,480	1,533	
	営業外収益	1,254	1,238	1,627	1,605	1,629	1,838	1,975	2,034	2,085	2,035	2,037	2,072
	他会計補助金	94	98	109	109	112	119	124	121	120	118	111	107
	長期前受金戻入	1,153	1,141	1,518	1,495	1,517	1,718	1,850	1,914	1,985	1,917	1,926	1,965
	特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	収益計	2,375	2,534	2,947	2,973	3,000	3,239	3,392	3,468	3,540	3,515	3,543	3,605
	営業費用	2,220	2,375	2,807	2,850	2,820	3,056	3,201	3,276	3,350	3,348	3,381	3,445
	減価償却費	1,302	1,287	1,438	1,679	1,531	1,718	1,876	1,944	2,004	1,997	2,015	2,056
	営業外費用	99	101	112	117	125	133	139	139	138	136	132	126
資本的	支払利息	90	101	109	114	122	130	136	136	135	132	128	123
	特別損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	費用計	2,319	2,476	2,919	2,967	2,945	3,190	3,340	3,416	3,489	3,484	3,513	3,571
	純利益（損失）	56	58	28	5	55	50	52	52	51	31	30	34
	企業債	981	941	667	735	761	710	432	351	299	224	187	177
	補助金	3,236	2,792	1,960	2,143	2,512	2,474	1,607	1,413	1,187	940	806	784
	国庫補助金	2,985	2,523	1,683	1,794	2,194	2,101	1,237	1,038	801	581	449	412
	他会計補助金	251	268	278	349	318	372	370	376	387	360	357	373
	負担金	693	897	616	688	736	670	419	345	289	204	163	147
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収支	収入計	4,911	4,629	3,243	3,566	4,010	3,854	2,459	2,109	1,775	1,368	1,156	1,108
	建設改良費	4,850	4,311	2,914	3,168	3,664	3,436	2,069	1,722	1,373	982	769	700
	償還金	493	510	504	593	517	595	559	545	557	543	542	567
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	支出計	5,343	4,822	3,418	3,760	4,180	4,030	2,628	2,267	1,930	1,525	1,311	1,266
	資本的収支差	△ 433	△ 193	△ 175	△ 194	△ 170	△ 177	△ 169	△ 158	△ 155	△ 157	△ 156	△ 158
	企業債未償還残高	8,050	8,480	8,643	8,786	9,031	9,146	9,019	8,824	8,566	8,247	7,891	7,501
内部留保資金	175	525	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	

(注) 収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。  
端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

## エ 中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）

(単位：百万円)

区分	R5 決算 (2023)	R6 決算見込 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)
収益的	営業収益	386	431	485	481	499	511	523	533	542	551	613
	維持管理負担金収益	386	431	485	481	499	511	523	533	542	551	613
	営業外収益	992	952	985	974	968	945	903	896	898	908	907
	他会計補助金	89	109	107	75	67	63	59	50	46	42	37
	長期前受金戻入	903	843	879	899	901	882	844	846	852	867	870
	特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	収益計	1,378	1,383	1,471	1,455	1,467	1,457	1,426	1,429	1,440	1,460	1,520
	営業費用	1,269	1,300	1,399	1,389	1,406	1,399	1,373	1,381	1,397	1,420	1,472
	減価償却費	936	879	898	899	901	882	844	846	852	867	904
	営業外費用	73	73	71	65	61	57	53	48	43	39	37
資本的	支払利息	73	70	68	64	60	56	51	47	42	38	36
	特別損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	費用計	1,343	1,373	1,471	1,455	1,467	1,457	1,426	1,429	1,440	1,460	
	純利益（損失）	36	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
	企業債	113	197	126	105	109	85	88	85	108	201	
	補助金	507	807	517	596	675	444	442	445	533	862	
	国庫補助金	171	463	162	127	152	49	53	65	155	521	
	他会計補助金	336	344	355	470	523	395	388	380	379	342	
	負担金	30	141	68	46	50	27	29	26	49	152	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収支	収入計	650	1,145	711	747	833	555	559	566	691	1,215	
	建設改良費	287	745	297	219	252	102	112	117	253	824	
	償還金	372	381	394	504	554	432	426	418	417	373	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	支出計	660	1,127	691	723	807	535	538	536	670	1,197	
	資本的収支差	△ 10	18	20	24	27	21	21	20	20	18	
	企業債未償還残高	5,949	5,765	5,497	5,098	4,653	4,306	3,968	3,634	3,325	3,154	
	内部留保資金	376	410	410	410	410	410	410	410	410	410	

(注) 収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。  
端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

## オ 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）

(単位：百万円)

区分	R5 決算 (2023)	R6 決算見込 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)
収益的	営業収益	712	868	855	871	889	907	924	945	965	983	1,023
	維持管理負担金収益	712	868	855	871	889	907	924	945	965	983	1,023
	営業外収益	559	583	638	661	844	960	1,066	1,052	1,107	1,150	1,155
	他会計補助金	42	39	41	42	44	50	53	47	47	47	48
	長期前受金戻入	516	545	597	619	798	910	1,012	1,005	1,060	1,103	1,114
	特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	収益計	1,271	1,451	1,493	1,532	1,733	1,868	1,990	1,996	2,072	2,133	2,158
	営業費用	1,231	1,417	1,446	1,494	1,686	1,816	1,934	1,944	2,020	2,081	2,109
	減価償却費	539	565	583	619	798	910	1,012	1,005	1,060	1,116	1,114
	営業外費用	32	32	35	38	47	52	55	52	52	52	
資本的	支払利息	32	31	34	36	45	50	53	50	50	47	
	特別損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	費用計	1,263	1,449	1,481	1,532	1,733	1,868	1,990	1,996	2,072	2,133	
	純利益（損失）	9	2	12	-	-	-	-	-	-	-	
	企業債	135	315	312	641	457	379	24	244	243	44	
	補助金	471	897	893	2,196	1,677	1,432	255	874	894	303	
	国庫補助金	287	692	688	1,987	1,459	1,196	15	606	605	64	
	他会計補助金	184	205	205	210	218	236	240	268	290	239	
	負担金	133	307	304	636	459	381	26	246	245	45	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収支	収入計	739	1,520	1,509	3,473	2,592	2,192	305	1,364	1,382	392	
	建設改良費	547	1,307	1,295	3,260	2,377	1,958	67	1,098	1,095	155	
	償還金	224	226	226	236	235	254	257	285	310	258	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	支出計	771	1,533	1,521	3,495	2,611	2,211	324	1,383	1,404	413	
	資本的収支差	△ 31	△ 13	△ 13	△ 22	△ 19	△ 20	△ 19	△ 19	△ 22	△ 21	
	企業債未償還残高	2,429	2,518	2,603	3,009	3,231	3,356	3,123	3,081	3,015	2,800	
	内部留保資金	13	47	47	47	47	47	47	47	47	47	

(注) 収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。  
端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

## 力 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）

(単位：百万円)

区分	R5 決算 (2023)	R6 決算見込 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)		
収益的	営業収益	1,056	1,136	1,202	1,159	1,172	1,182	1,189	1,194	1,206	1,224	1,245	1,264	
	維持管理負担金収益	1,056	1,136	1,202	1,159	1,172	1,182	1,189	1,194	1,206	1,224	1,245	1,264	
	営業外収益	1,156	1,164	1,154	1,261	1,300	1,343	1,470	1,548	1,639	1,699	1,752	1,791	
	他会計補助金	76	74	74	70	68	69	68	66	67	71	72	69	
	長期前受金戻入	1,067	1,085	1,075	1,191	1,232	1,275	1,402	1,483	1,572	1,628	1,679	1,722	
	特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	収益計	2,212	2,300	2,356	2,419	2,473	2,526	2,660	2,742	2,845	2,923	2,997	3,055	
	営業費用	2,040	2,158	2,148	2,215	2,277	2,328	2,495	2,590	2,706	2,837	2,912	2,973	
	減価償却費	1,222	1,247	1,213	1,251	1,304	1,367	1,423	1,500	1,593	1,687	1,839	1,851	
	営業外費用	82	75	74	71	73	74	72	74	76	81	85	81	
収支	支払利息	78	74	71	66	69	69	68	69	72	76	81	77	
	特別損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	費用計	2,123	2,233	2,222	2,286	2,350	2,402	2,567	2,664	2,783	2,917	2,997	3,054	
	純利益（損失）	89	67	135	134	123	124	93	78	62	5	-	1	
	資本的	企業債	354	247	195	527	407	329	489	489	613	612	137	239
		補助金	923	467	322	1,063	937	779	1,672	1,822	2,236	2,054	438	827
		国庫補助金	698	261	130	823	685	507	1,394	1,532	1,954	1,828	231	629
		他会計補助金	225	206	192	240	253	272	278	290	283	226	207	198
		負担金	358	171	124	456	353	292	471	486	614	614	138	241
		その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収入計		1,635	885	641	2,047	1,698	1,400	2,633	2,798	3,462	3,280	713	1,307	
建設改良費		1,238	603	378	1,735	1,391	1,090	2,336	2,504	3,180	3,054	506	1,109	
償還金		552	501	465	522	513	508	488	477	461	403	381	371	
その他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
資本的	支出計	1,789	1,104	843	2,257	1,904	1,598	2,824	2,981	3,641	3,457	887	1,480	
	資本的収支差	△ 155	△ 219	△ 202	△ 211	△ 206	△ 198	△ 191	△ 183	△ 179	△ 176	△ 175	△ 173	
	企業債未償還残高	5,132	4,879	4,608	4,614	4,508	4,329	4,330	4,343	4,494	4,704	4,459	4,327	
	内部留保資金	2	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	

(注) 収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。  
端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

## キ 宮川流域下水道（宮川処理区）

(単位：百万円)

区分	R5 決算 (2023)	R6 決算見込 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)		
収益的	営業収益	689	889	926	1,004	1,022	1,063	1,078	1,109	1,129	1,147	1,162	1,167	
	維持管理負担金収益	689	889	926	1,004	1,022	1,063	1,078	1,109	1,129	1,147	1,162	1,167	
	営業外収益	1,077	1,109	1,149	1,229	1,141	1,119	1,161	1,192	1,180	1,171	1,188	1,201	
	他会計補助金	138	136	139	117	109	103	98	89	83	75	67	62	
	長期前受金戻入	932	973	1,010	1,111	1,032	1,017	1,063	1,103	1,097	1,096	1,121	1,139	
	特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	収益計	1,766	1,997	2,075	2,232	2,162	2,182	2,239	2,301	2,308	2,319	2,350	2,368	
	営業費用	1,681	1,790	1,888	1,942	1,875	1,898	1,961	1,984	2,037	2,063	2,107	2,138	
	減価償却費	1,015	1,059	1,075	1,134	1,044	1,017	1,063	1,113	1,142	1,134	1,162	1,192	
	営業外費用	131	124	129	136	130	122	116	110	101	92	85	78	
収支	支払利息	122	124	128	134	128	120	114	107	99	90	83	76	
	特別損失	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	費用計	1,881	1,914	2,018	2,079	2,005	2,020	2,077	2,094	2,138	2,155	2,192	2,216	
	純利益（損失）	△ 115	83	57	153	157	162	162	208	170	164	158	152	
	資本的	企業債	496	720	826	206	147	289	302	218	146	214	205	117
		補助金	1,262	1,836	1,824	643	672	1,135	1,140	922	578	727	668	438
		国庫補助金	905	1,458	1,431	192	134	588	633	402	158	361	327	115
		他会計補助金	357	378	393	451	539	547	507	520	420	366	341	324
		負担金	348	638	738	118	59	202	214	130	58	126	118	49
		その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収入計		2,106	3,194	3,389	967	878	1,626	1,655	1,269	781	1,067	991	604	
建設改良費		1,704	2,734	2,908	428	252	991	1,061	661	273	614	563	212	
償還金		526	550	575	640	729	749	697	711	708	644	614	569	
その他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
資本的	支出計	2,230	3,284	3,483	1,067	981	1,739	1,758	1,371	980	1,258	1,177	780	
	資本的収支差	△ 124	△ 90	△ 94	△ 101	△ 103	△ 113	△ 102	△ 102	△ 199	△ 190	△ 186	△ 177	
	企業債未償還残高	8,607	8,777	9,028	8,594	8,012	7,553	7,157	6,664	6,102	5,672	5,262	4,810	
	内部留保資金	150	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	

(注) 収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みの金額です。  
端数処理しているため、合計が合わない場合があります。

## 第5章 経営戦略の推進

### 1. 進行管理

経営戦略の着実な推進のため、経営目標ごとに設定した成果指標による進捗管理を行うとともに、おおよそ5年ごとに内容を見直すこととします。

### 2. 意見聴取

経営戦略の推進にあたっては、関連市町などからの幅広い意見を聴取し、事業運営に活かしていきます。

### 3. 経営戦略の改定履歴

履歴	(策定・改定)年月	計画期間
策定	令和2年(2020年)3月	令和2年度(2020年度)～令和11年度(2029年度)
改定	令和7年(2025年)3月	令和7年度(2025年度)～令和16年度(2034年度)