


名張事業所敷地全景

調査対象地①

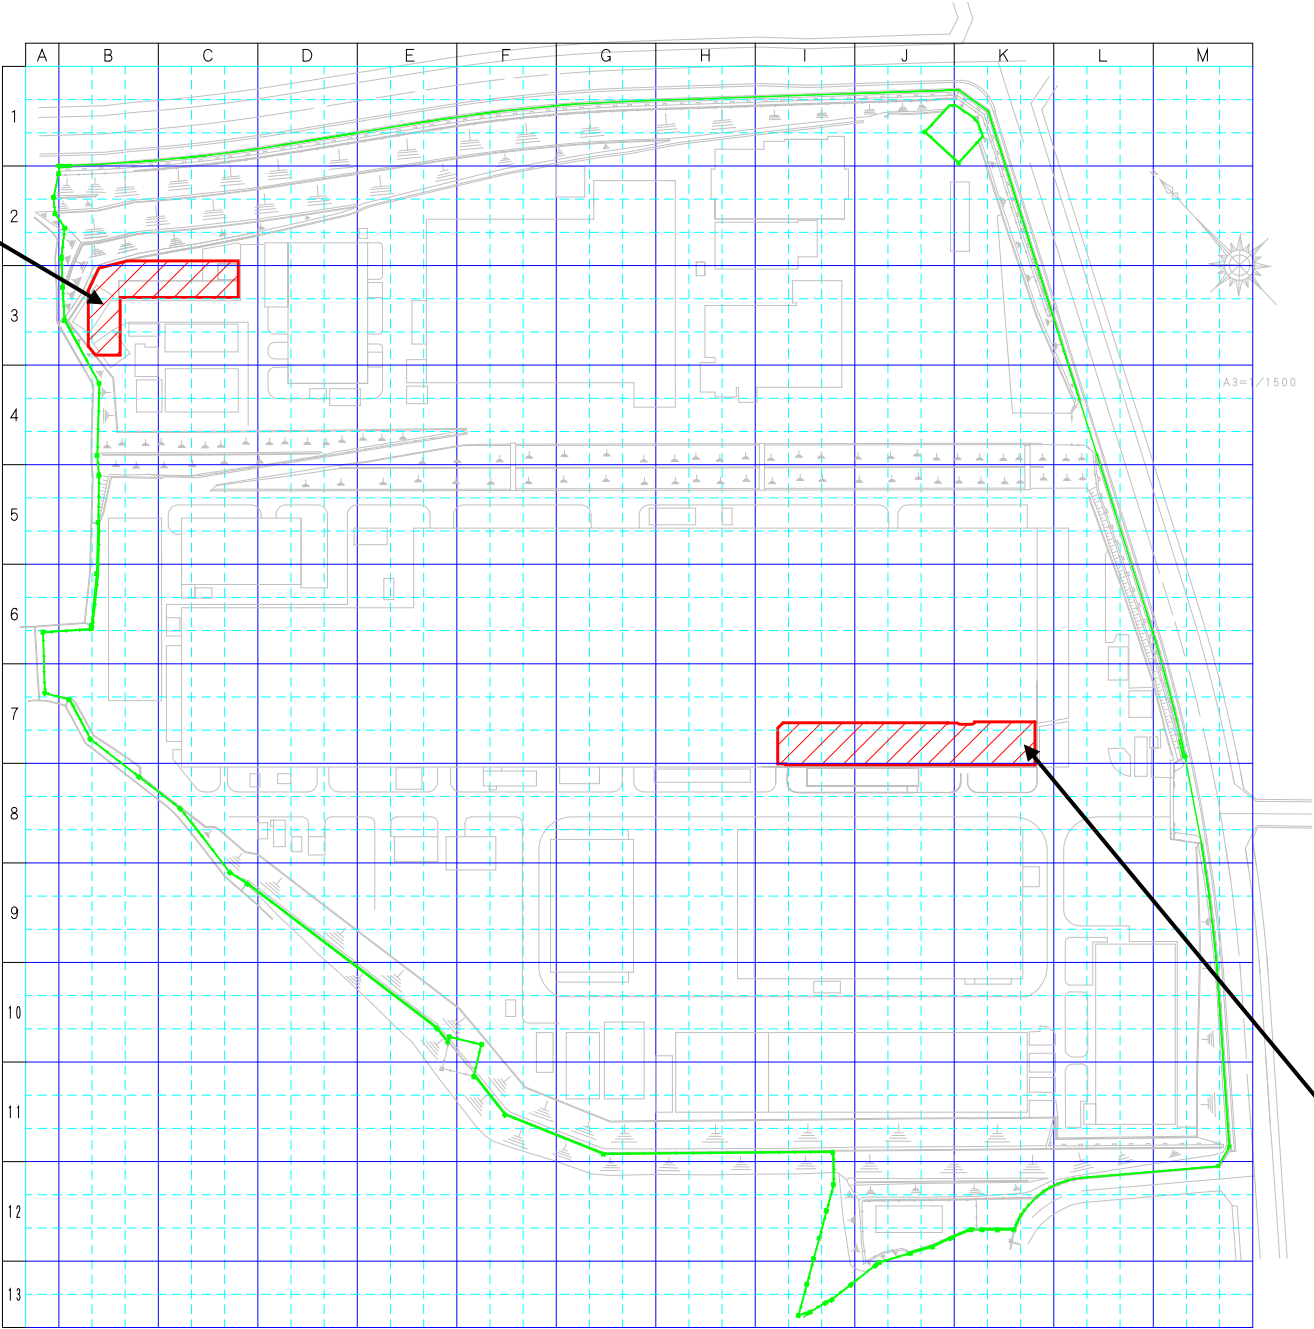

凡例

- 調査対象地（形質変更範囲）
- 敷地範囲
- 30m格子
- 10m格子（単位区画）

区画番号 凡例

A		
1	2	3
4	5	6
7	8	⑨


A1-9

調査対象地②

調査対象地① 汚染状況図

採取 エリア	採取深度	鉛及びその 化合物
		含有量 (mg/kg)
B2	表層	190
基準値		150

採取 エリア	採取深度	鉛及びその 化合物
		含有量 (mg/kg)
B3	表層	590
基準値		150

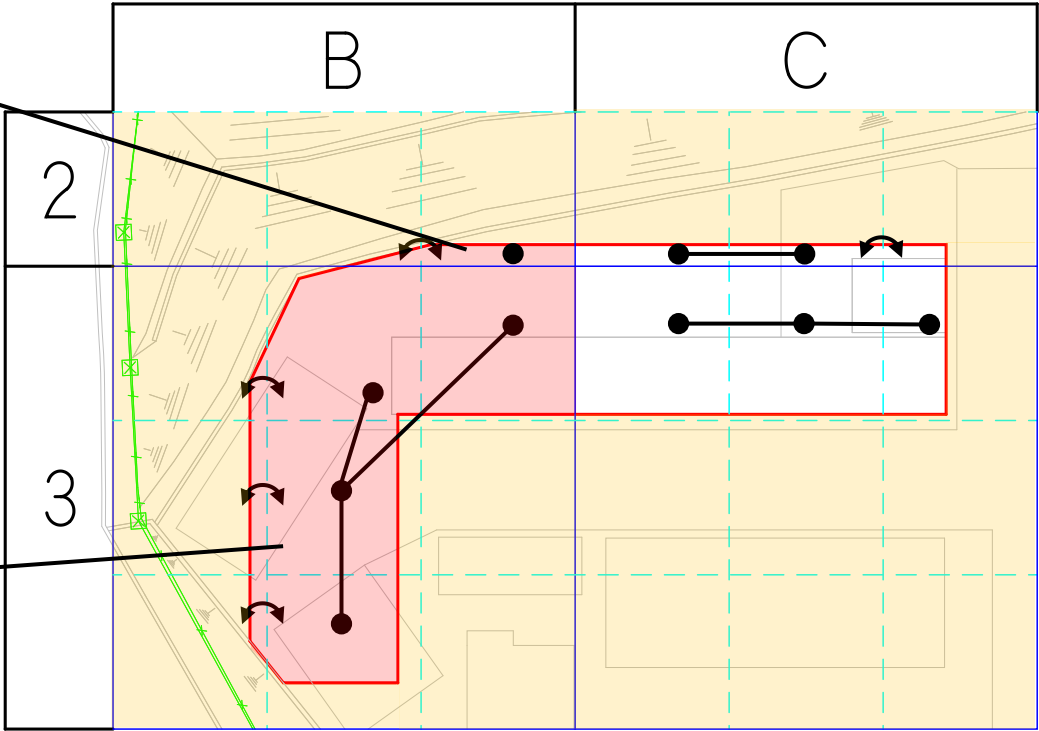

凡例


- 調査対象地
(形質変更範囲)
-
- 基準不適合区画

区画番号 凡例

A		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

A1-9

調査対象地② 汚染状況図 1

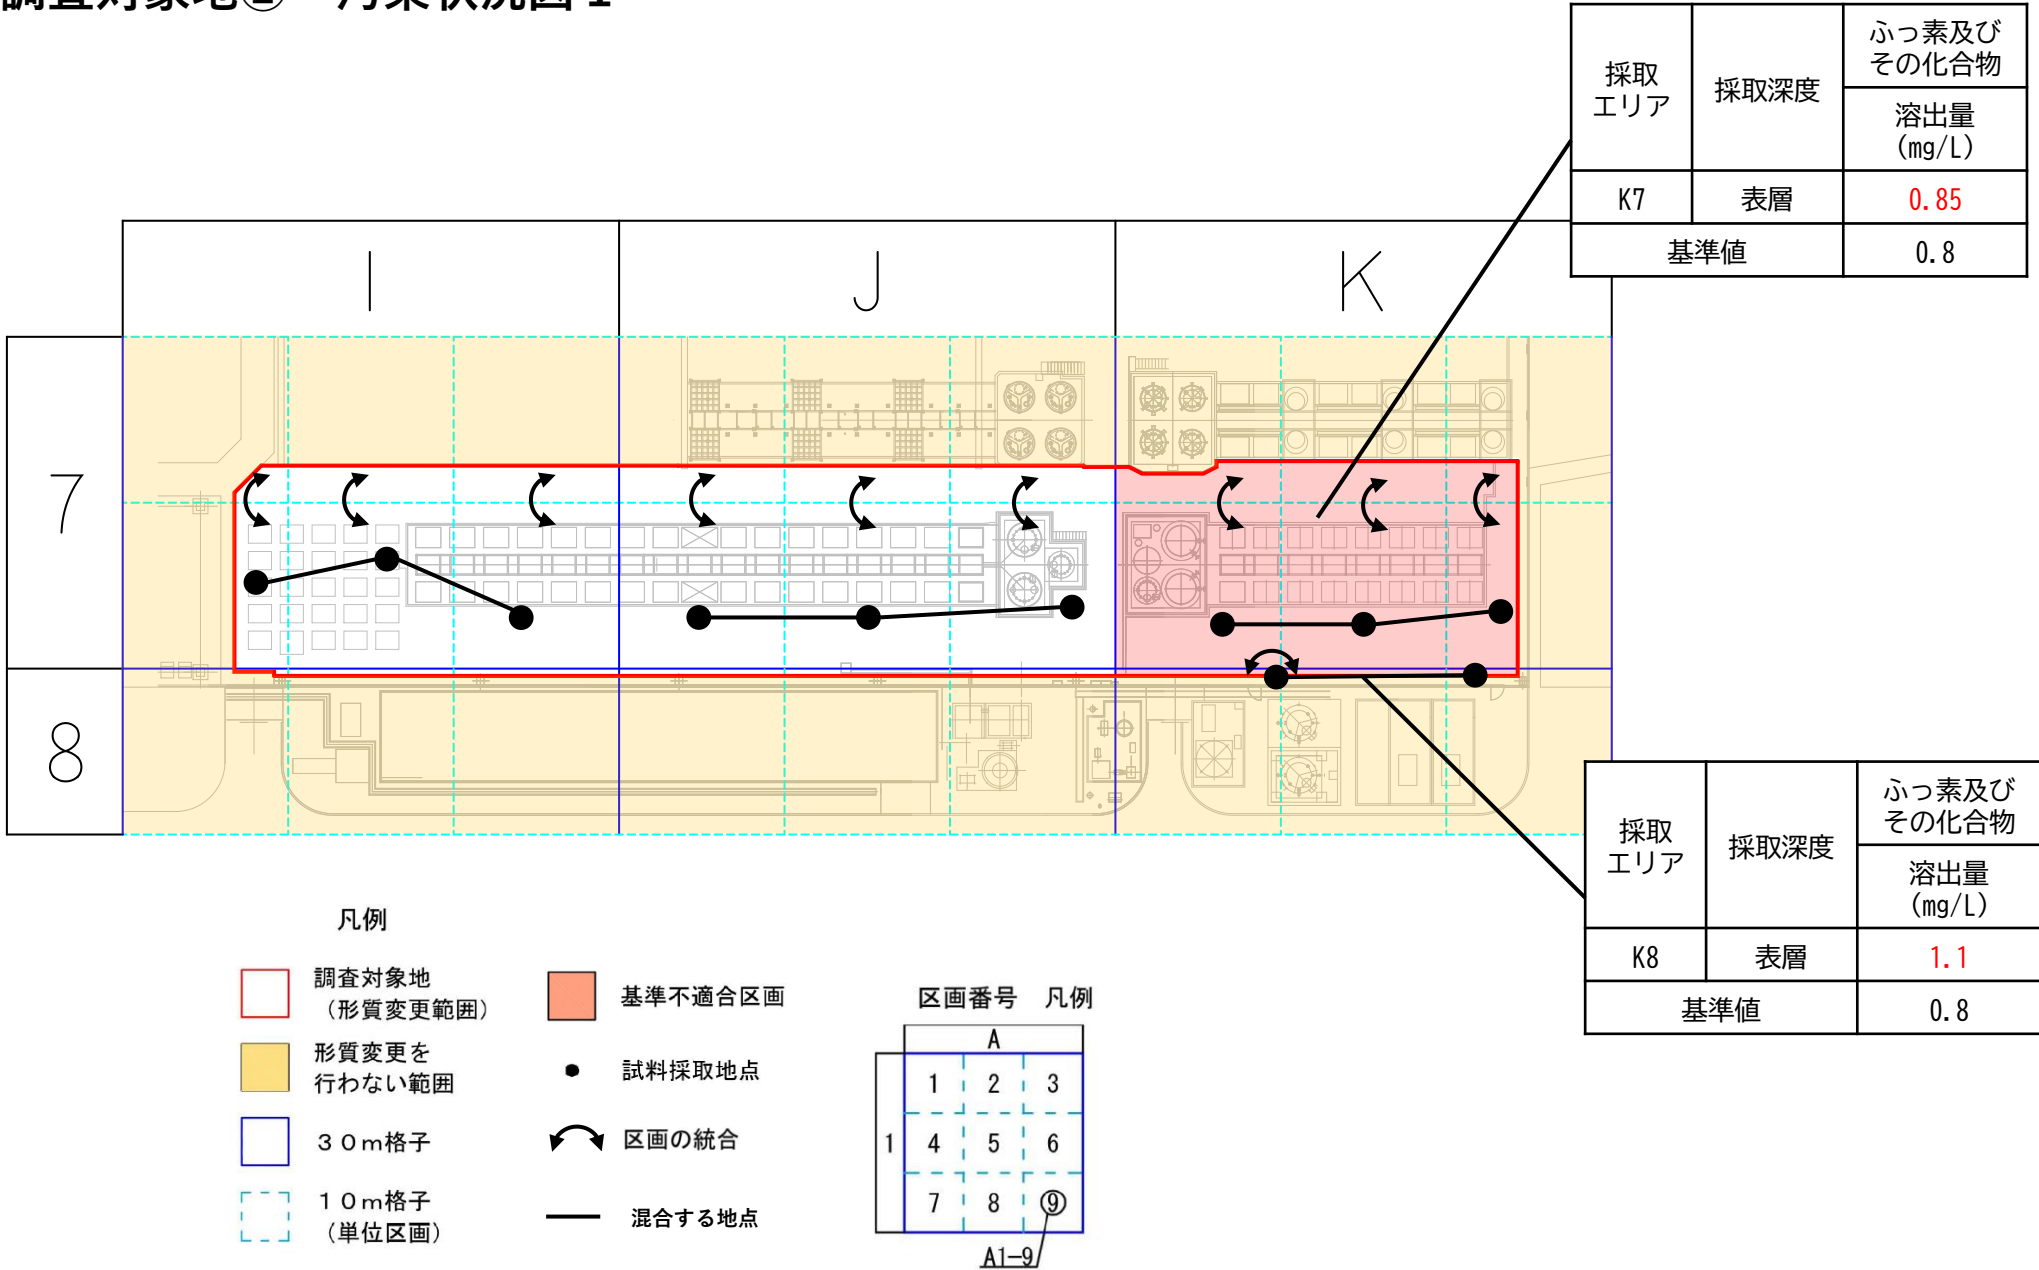

調査対象地② 汚染状況図 2

採取 エリア	採取深度	鉛及びその 化合物
		溶出量 (mg/L)
I8-3	表層	0.018
基準値		0.01

採取 エリア	採取深度	鉛及びその 化合物
		溶出量 (mg/L)
K7-7	表層	0.35
基準値		0.01

採取 エリア	採取深度	鉛及びその 化合物
		溶出量 (mg/L)
K8-3	表層	0.08
基準値		0.01

- 凡例
- 調査対象地
(形質変更範囲)
 - 形質変更を
行わない範囲
 - 30m格子
 - 10m格子
(単位区画)
 - 基準不適合区画
 - 試料採取地点
 - 区画の統合
 - 基準不適合が確認
された試料採取地点

区画番号 凡例

A		
1	2	3
4	5	6
7	8	⑨

A1-9

採取 エリア	採取深度	鉛及びその 化合物
		溶出量 (mg/L)
I8-2	表層	0.024
基準値		0.01

採取 エリア	採取深度	鉛及びその 化合物
		溶出量 (mg/L)
J8-1	表層	0.023
基準値		0.01

採取 エリア	採取深度	鉛及びその 化合物
		溶出量 (mg/L)
K8-1	表層	0.25
基準値		0.01